



# HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICA



## Instituciones:

Firma Institución:

Firma Institución:

Firma Institución:

Firma Institución:

## Ingenieros:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Nº. Colegiado/a:

Nº. Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Nº. Colegiado/a:

Nº. Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

Firma Colegiado/a:

En caso de que el trabajo que se adjunta no estuviera sometida a visado obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, el Colegiado hace constar que ha obtenido el consentimiento previo de su Cliente para proceder al visado.



**SEPARATA DEL PROYECTO  
FOTOVOLTAICO  
FV ZIZUR MAYOR  
4,995 MWn**

*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.  
Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra*

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN .....	4
1.1	OBJETO .....	4
1.2	PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO .....	4
1.3	DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA .....	5
1.4	UBICACIÓN Y ACCESOS .....	5
2	NORMATIVA .....	7
3	DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA .....	14
3.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES .....	14
3.1.1	CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA .....	14
3.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN .....	15
3.2.1	INSTALACIÓN SOLAR .....	15
3.2.2	INSTALACIÓN DE GENERACIÓN .....	15
3.2.3	INSTALACIÓN DE SS.AA. EN BAJA TENSIÓN .....	15
3.2.4	PROTECCIONES .....	16
3.2.5	INSTALACIONES DE CONTROL .....	16
3.3	INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN .....	17
3.4	PUESTA A TIERRA .....	18
3.5	LÍNEA DE EVACUACIÓN .....	18
3.5.1	SITUACIONES ESPECIALES .....	19
3.6	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES .....	21
4	OBRA CIVIL .....	22
4.1	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....	22
4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	22
4.2.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO .....	22
4.2.2	CAMINOS INTERNOS .....	22
4.2.3	CAMINOS DE ACCESO .....	22
4.3	CIMENTACIONES DE SEGUIDORES SOLARES .....	23
4.4	CIMENTACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN .....	23
4.5	ZANJAS PARA EL CABLEADO .....	23
4.6	VALLADO PERIMETRAL .....	24
5	AFECCIONES A PATRIMONIO HISTÓRICO .....	25
5.1	BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) .....	25
5.2	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO .....	26
6	CONCLUSIONES .....	27
7	PLANOS .....	28

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la parcela principal. ....	6
Figura 2. Vallado perimetral - Layout de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR .....	6
Figura 3. Situación de la línea de evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR.....	19
Figura 4. Cruzamiento 1 .....	19
Figura 5. Cruzamiento 2 .....	20
Figura 6. Cruzamiento 3 .....	20
Figura 7. Ejemplo de vallado cinagético.....	24
Figura 8. BIC. Fuente IDENA .....	25
Figura 9. Patrimonio arqueológico. Fuente: IDENA .....	26

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Promotor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR .....	4
Tabla 2. Redactor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica FVZIZUR MAYOR .....	4
Tabla 3. Datos generales de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR.....	5
Tabla 4. Situación de la parcela, referencia catastral y número de parcela. ....	5
Tabla 5. Coordenadas UTM HUSO 30 del vallado .....	6
Tabla 6. Características principales del parque solar fotovoltaico FV ZIZUR MAYOR. ....	14
Tabla 7. Características generales conductores.....	21

## 1 INTRODUCCIÓN

### 1.1 OBJETO

El objeto del presente documento es la de exponer ante Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra la descripción de la instalación y características técnicas del proyecto solar fotovoltaico “FV ZIZUR MAYOR”, entre las que se incluyen las potencias pico y nominal de la instalación, modos de conexión y, en su caso, características del inversor, descripción de los dispositivos de protección y elementos de conexión previstos, para justificar la distancia mínima de seguridad y la calidad de distribución de energía de la zona.

La energía generada se evacúa de la planta a una tensión de 13,2 kV hacia el punto de conexión otorgado, en una nueva posición de línea de 13,2 kV a construir en la Subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) por medio de una línea aérea.

### 1.2 PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO

El promotor del proyecto fotovoltaico es:

<b>PROMOTOR</b>	
Denominación Social:	BERMOND RENEWABLES SL
CIF:	B16913808
Dirección Social:	Calle Capileira. 14 Polígono industrial juncaril, 18210, Peligros, Granada
Persona de contacto	Celedonio Noguera

*Tabla 1. Promotor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR*

La empresa redactora del presente proyecto es INSTALACIONES NEGRATIN S.L a través del técnico que suscribe Enrique Díaz Hinojosa, Ingeniero Industrial, colegiado en el COII de Andalucía Oriental con el número 1014.

<b>REDACTOR DEL PROYECTO</b>	
Ingeniería:	Instalaciones Negratin SL
CIF:	B-23383375
Técnico redactor:	Enrique Díaz Hinojosa
Titulación / N° Colegiado	Ingeniero Industrial / 1014

*Tabla 2. Redactor del proyecto Planta Solar Fotovoltaica FVZIZUR MAYOR*

### 1.3 DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

Parámetros principales del funcionamiento de la planta:

PLANTA FOTOVOLTAICA FV ZIZUR MAYOR	
Potencia nominal o instalada	4,995 kWn
Potencia pico	5,985 kWp
Potencia pico de un Módulos fotovoltaicos monocristalino Bifacial	665 kWp
Nº de módulos	9000 Ud
Nº de inversores	16 Ud
Nº seguidores	155 Ud
Inversores fotovoltaicos	300 kVA /25°C.
Nivel de tensión de la evacuación	13,2 kV
Longitud línea de evacuación aérea	1138 metros
Compañía eléctrica distribuidora	i-DE (Iberdrola)

*Tabla 3. Datos generales de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR*

La potencia concedida por i-DE (Iberdrola) en el punto de conexión es de 4,995 MW. La instalación se proyecta con todos los elementos necesarios para no superar en ninguna circunstancia esta potencia en el punto de conexión.

### 1.4 UBICACIÓN Y ACCESOS

El terreno donde se va a ejecutar el proyecto se encuentra ubicado en los términos municipales de Cizur Menor y Pamplona/Iruña, en la Comunidad Foral de Navarra.

Planta solar fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR					
Termino Municipal	Polígono	Parcela	Superficie parcela (ha)	Superficie planta fotovoltaica (ha)	Referencia Catastral
Cizur Menor	1	304	4,498830	4,079005	310000000002236449XF
Cizur Menor	1	305	1,911230	1,697049	310000000002236450BS
Pamplona/Iruña	4	2683	1,031260	0,797131	310000000002326349LL
Pamplona/Iruña	4	2684	1,157860	0,024067	310000000002327020II
Pamplona/Iruña	4	2682	0,778430	0,688094	310000000002327637JJ
Pamplona/Iruña	4	2672	0,493920	0,470178	310000000002325798ZZ
Pamplona/Iruña	4	2673	0,260400	0,202828	310000000002326348KK

*Tabla 4. Situación de la parcela, referencia catastral y número de parcela.*

Las coordenadas (ETRS 89 30T) de las parcelas donde se ubica el proyecto son:

- Longitud: 1° 40.426'O
- Latitud: 42° 47.737'N
- Coordenada x: 608457,86 E
- Coordenada y: 4738972,98 N
- Altitud: 411 m



Figura 1. Ubicación de la parcela principal.

Caminos de acceso: acceso desde la avenida de Aróstegui y el Camino de Santiago

**Coordenadas UTM de la planta fotovoltaica:**

Coordenadas UTM Huso 30T del vallado perimetral de la planta fotovoltaica son:



Figura 2. Vallado perimetral - Layout de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR

Vértices	UTM X	UTM Y
A	608187.8606	4738949.1656
B	608280.718	4738986.4519
C	608295.0531	4739033.793
D	608363.8757	4739000.8837
E	608397.4542	4739107.0545
F	608589.1632	4739064.5785
G	608693.171	4738981.6483
H	608612.5576	4738908.4443
I	608520.5466	4738795.9363

Tabla 5. Coordenadas UTM HUSO 30 del vallado perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coliaor.e-visado.net/validar.aspx Código: rfgaq51od6162023295172047

## 2 NORMATIVA

Para la realización de este proyecto es de aplicación la siguiente normativa listada a continuación:

### LEGISLACIÓN DE ÁMBITO EUROPEO:

- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de electricidad (doce nº I 283, de 27 de septiembre de 2001).
- Reglamento (UE) nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes.

### NORMATIVA SOBRE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310, de 27 de diciembre de 2000).
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio (BOE 10/06/2014) por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020) por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Ley 54/1997, del sector eléctrico, de 27 de noviembre.
- Orden de 5 de setiembre de 1985 por la que se establecen normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexionado a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica.

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra	
		19/05/2023	

## NORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:

- Resolución de 31 de mayo de 2001, de la dirección general de política energética y minas en la que se establece el modelo de contrato y factura, así como el esquema unifilar, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión (BOE número 148, de 21 de junio de 2001).
- Orden 1045/2014 de 16/06/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Instrucción de 21/01/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
- Resolución de 23/02/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen normas complementarias para la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja tensión.
- Instrucción de 12/05/2006, complementaria de la Instrucción de 21 de enero de 2004 sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

## NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas complementarias (ITC BT 01 a BT 51 (BOE número 224, de 18 de septiembre de 2002).
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA.
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación, así como aquellas que se relacionan en las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por el que se aprueba el procedimiento de medida y control de continuidad del suministro eléctrico.
- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electromagnéticos.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
- Decreto 40/1998, de 05-03-1998, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna.

## NORMAS UNE

- UNE-EN 50438: Requisitos para la conexión de microgeneradores en paralelo con redes generales de distribución en baja tensión.
- UNE EN 50160: Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada  $\leq 16$  A por fase).
- UNE-EN 61000-3-12: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-12: Límites para las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a las redes públicas de baja tensión con corriente de entrada  $> 16$  A y  $\leq 75$  A por fase.
- UNE-EN 61000-6-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
- UNE-EN 61000-6-4: Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.
- UNE 206006 IN: Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo.
- UNE 206007-1 IN: Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte 1: Inversores para conexión a la red de distribución.
- UNE-EN 61869-1: Transformadores de Medida. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 61869-2: Transformadores de Medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad.
- UNE-EN 61869-3: Transformadores de Medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los transformadores de tensión inductivos.
- UNE-EN ISO/IEC 17065: Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.

## PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL OPERADOR DEL SISTEMA R.E.E:

- P.O.12.3: Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas e instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW
- P.O. 10.1: Condiciones de instalación de los puntos de medida
- P.O. 10.2: Verificación de los equipos de medida
- P.O. 10.3: Requisitos de los equipos de inspección
- P.O. 10.4: Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones
- P.O. 10.5: Cálculo del mejor valor de energía en los puntos frontera y cierres de energía del sistema de información de medidas eléctricas

## NORMATIVA PARTICULAR DE i-DE

- INS 50.42.06 Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 52 kV
- NI 35.69.01 Terminal remoto de telecontrol para automatización en centros y líneas de MT
- NI 42.71.01 Cuadros modulares con envolvente para medida en BT. Instalación interior
- NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas de protección y medida
- NI 42.73.01 Caja para medida individual para clientes en AT.
- NI 46.07.00 Unidades de Control y Protección para líneas de MT
- NI 50.42.03 Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 36 kV en instalaciones de interior (CMR y CT especiales)
- NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV prefabricadas con dieléctrico SF6 para CT
- NI 72.30.00 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión
- NI 72.58.01 Transformadores de intensidad de medida en BT.
- NI 74.53.01 Órgano de corte en red (OCR)
- NI 76.84.01 Bloque de bornes para verificación y cambio de aparatos de medida.
- NI 76.84.04 Bloque de bornes para verificación y cambio de aparatos de medida directa.
- MT 2.80.13 Guía para instalación de medida en clientes B.T. y R.E
- MT 2.80.14 Guía para instalación de medida en clientes y R.E.

- MT 2.80.17 Instalación de medida en Puntos Frontera con la Red de Transporte.
- MT 3.51.01 Puntos de telecontrol en las instalaciones de distribución eléctrica
- MT 3.51.03 Protocolo de Telecontrol IEC 60 870-5-104 para comunicación de Instalaciones Eléctricas de Distribución
- MT 3.53.02 Sistema de protección de línea en instalaciones de generación conectadas a la red de distribución de Iberdrola

### OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN:

- Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE nº 97/23-04-97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red establecidas por el IDEA en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica.
- Normativa Autonómica, Provincial y Municipal para este tipo de instalaciones.
- Normas particulares de la Compañía Distribuidora.
- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.



- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-octubre-2007).
- Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 20-diciembre-2007).
- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 18-octubre-2008).
- Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.).

Por otra parte, el presente Proyecto tendrá en cuenta y velará por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos donde se ubique y pueda afectar la referida instalación, así como de los condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados, los tipos de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a caminos/carreteras autonómicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc.

### 3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

#### 3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

La instalación solar fotovoltaica propuesta convierte la energía de la radiación solar en energía eléctrica a través de una serie de módulos solares fotovoltaicos instalados en un sistema de estructuras. La energía eléctrica de corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico se convierte en corriente alterna (CA) a través de los inversores, y luego el transformador adecua el nivel de voltaje para inyectar la energía de la red de distribución.

##### 3.1.1 CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA

Las características principales de la planta son las siguientes:

<b>Elementos constructivos principales</b>	
Potencia pico	5,985 MWp
Potencia nominal	4,995 MW
<b>Elementos constructivos principales</b>	
Paneles	9000 módulos monocristalinos de 665 Wp marca y tipo RISEN132-8-665BMDG (o similar)
Inversores	16 string inverter de 300 kW potencia nominal marca y tipo SUN2000-330KTL-H1 de Huawei (o similar).
Seguidor	155 seguidor solar tipología 2V30 marca y tipo Soltec SF7 (o similar)
Estación transformadora	1 centros de transformación 0,8/13,2 kV tipo SKID de 5,5 MVA
Línea Aérea y Soterrada de Media Tensión	1138 m de Línea Aérea de simple circuito, formado por conductor de aluminio tipología LA-110 o similar
<b>Punto de conexión</b>	
Punto de interconexión	STR ZIZUR MAYOR (13,2 kV)
Emplazamiento punto de interconexión	Coordenadas en sistema ETRS 89 (HUSO 30) [607112,0505844922; 4738805,567523422]
Interconexión a la red	Una posición existente en el embarrado de 13,2 kV en la Subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV) con código de identificador único 790376
Propietario de la red	i-DE (Iberdrola)
<b>Energía eléctrica producida</b>	
Energía producida	9,7 GWh/año

*Tabla 6. Características principales del parque solar fotovoltaico FV ZIZUR MAYOR.*

Eléctricamente, la instalación se configura de la siguiente forma:

- 4 inversores con 18 strings.
- 12 inversores con 19 strings.

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana Departamento de Cultura y Deportes del Gobierno de Navarra	
		19/05/2023	

Cada string se conforma por 30 módulos en cadena, es decir, el parque solar fotovoltaico tendrá un total de 300 strings conformados por 30 módulos cada uno.

### 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

La configuración de las instalaciones será acorde a lo descrito en la ITC-BT-40 y, en su caso, a los esquemas de su guía de aplicación (GUÍA-BT-40) que se ajusten al tipo de medida a utilizar.

#### 3.2.1 INSTALACIÓN SOLAR

Definiremos instalación en Corriente Continua en Baja Tensión como todo el sistema que conecta desde la formación de los strings e interconexión de placas hasta la entrada al equipo inversor. Cada inversor recibirá 18/19 cables de string, que tendrán un seguidor del punto de máxima potencia por cada dos de ellos.

Los conductores de DC (corriente continua) serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Serán de doble aislamiento, de nomenclatura H1Z2Z2-K (tipo de construcción según EN 50618) o, en su defecto, tendrán prestaciones equivalentes, y en todo caso serán de tipo solar y tendrán una tensión nominal en corriente continua de 1,5 kV.

Las conexiones entre los distintos tramos de conductor de DC se realizarán mediante conectores Multicontact MC-4 o similares, que garantizarán una estanqueidad perfecta en la unión.

#### 3.2.2 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN

Definiremos instalación de Corriente Alterna de Baja Tensión de generación a todo el sistema que conecta desde los inversores hasta el cuadro de baja tensión del centro de transformación.

La conexión desde los inversores hasta el centro de transformación se realizará mediante conductor enterrado bajo tubo o directamente enterrado por unas zanjas de BT.

Se instalará un dispositivo de protección y maniobra a la entrada del centro de transformación en el lado de BT.

#### 3.2.3 INSTALACIÓN DE SS.AA. EN BAJA TENSIÓN

En el interior de los Centros de Transformación se instalará un transformador de SSAA para abastecer los SS.AA. necesarios para la alimentación de los motores de los seguidores en caso necesario, así como los servicios generales (estación meteorológica, sistema SCADA, alumbrado, seguridad, etc.):

- Potencia Nominal: 15 kVA
- Aislamiento: Encapsulado seco
- Tensión de cortocircuito: 3%
- Grupo de Conexión: Dyn11
- Tensión de primario: 3x800 V
- Tensión del secundario: 3x400+N V  $\pm 2,5\% \pm 2,5\%$

### 3.2.4 PROTECCIONES

#### **C.G.B.T. Cuadro general de baja tensión:**

Se dispondrá de 2 CGBT en el centro de transformación, ambos cuadros generales tendrán las protecciones individuales en alterna para los inversores string repartidos en la planta fotovoltaica, siendo estos de 250 A y 800 VAC, en el CGBT-1 dispondremos de transformador de SSAA con salidas 400 V trifásicos más neutro y una potencia de 15 kVA. En el CGBT-2 dispondremos de la UPS que servirá de respaldo a los circuitos esenciales de la planta, ambos cuadros de baja tensión protegerán y distribuirán la energía tanto a los servicios auxiliares como a los equipos eléctricos de la planta. Dichos cuadros generales llevarán la energía producida a los devanados de 800 VAC del transformador en baja, realizando así el transformador el cambio a media tensión 13,2 kV. Esa canalización de energía será protegida con un interruptor automático de 2500 A 800V AC para cada devanado.

### 3.2.5 INSTALACIONES DE CONTROL

La instalación de control será la encargada de recoger toda la información de los equipos principales y de actuar en la planta según dicha información.

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra	 <b>VISADO</b> COII 29/05/2023
		19/05/2023	
			ANDALUCÍA ORIENTAL <b>EGR2300531</b>

### 3.2.5.1 SCADA

El objetivo de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es supervisar y gestionar las instalaciones asegurando su óptimo rendimiento técnico y económico a través de un "SOFTWARE" plataforma de monitorización.

### 3.2.5.2 PPC

Se encarga de la gestión y regulación de la energía en la planta fotovoltaica, para ello coordina todos los inversores de la planta por medio de consignas para el buen funcionamiento de la misma según las necesidades de la compañía eléctrica.

Es el responsable de que la potencia entregada nunca supere la potencia concedida en el punto de conexión.

### 3.2.5.3 SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV

El objetivo de este sistema es salvaguardar los bienes de la planta, así como la seguridad de las personas, consta de dos protecciones una perimetral a lo largo de la valla de cerramiento y otra volumétrica en el interior de las casetas de inversores. El sistema estará respaldado mediante una UPS en caso de pérdida de suministro eléctrico.

## 3.3 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

Definiremos el circuito de interconexión en MT como el circuito eléctrico en Media Tensión desde la salida del Centro de Transformación hasta el punto de conexión. Por lo tanto, este circuito transporta toda la energía del parque en nivel de Media Tensión de 13,2 kV.

Las partes en las que la instalación sea soterrada, se empleará un conductor unipolar de aluminio, de tensión nominal asignada 12/13,2 kV de sección 240 mm<sup>2</sup> y en cantidad de 1 por fase, con aislamiento etileno propileno de alto módulo (HEPR) con pantalla metálica formada por hilos de cobre en hélice de 16 mm<sup>2</sup> y cubierta exterior poliolefina termoplástica (Z1) de designación HEPRZ1 Al.

En las partes en las que la instalación sea aérea, se empleará un conductor de aluminio reforzado de acero LA-110 o similar.

### 3.4 PUESTA A TIERRA

Su objetivo es limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.

Tanto la sección de continua como de la alterna estarán conectadas a una única tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se realizará una instalación de puesta a tierra constituida por un cable aislado de cobre de 16 mm<sup>2</sup> y cable de cobre desnudo enterrado de 35 mm<sup>2</sup> y 50 mm<sup>2</sup> de sección.

### 3.5 LÍNEA DE EVACUACIÓN

El punto de conexión establecido será acorde con todos los requisitos indicados tanto en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, como en el RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Los puntos de conexión de esta infraestructura eléctrica, se produce en:

- La línea partirá en **AÉREO** desde el centro de transformación de la planta fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR, con coordenadas:
  - X: 608243.2054 [m]
  - Y: 4738943.2543 [m]
- La línea aérea parte de la parcela 2673 y atraviesa la Avenida de Aróstegui. Continúa atravesando un camino sin firme y la carretera A-15, antes de llegar al punto de conexión en la subestación STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV), en las coordenadas:
  - X: 607147.7783 [m]
  - Y: 4738812.5492 [m]



*Figura 3. Situación de la línea de evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica FV ZIZUR MAYOR.*


### 3.5.1 SITUACIONES ESPECIALES

Seguidamente se exponen las situaciones en las que la instalación que se proyecta se encuentra en la zona de afección de algún organismo o empresa de servicio:

Cruzamientos, coordenadas UTM ETRS89 30T:

- Cruzamiento 1: Avenida de Aróstegui
  - Apoyo 2:
    - X: 608039.6791 m
    - Y: 4738920.7987 m
  - Apoyo 3:
    - X: 607895.6120m
    - Y: 4738914.4785m

CRUZAMIENTO 1  
CON AVENIDA

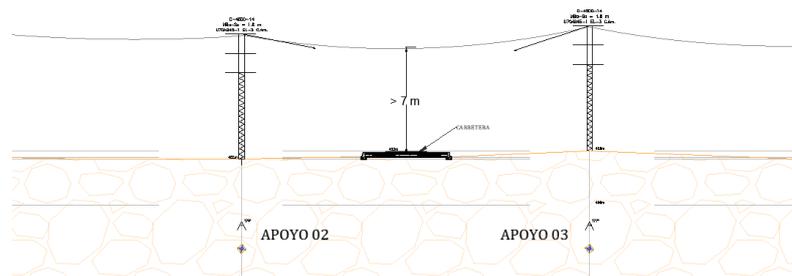

*Figura 4. Cruzamiento 1*

- Cruzamiento 2: Camino sin firme
  - Apoyo 5:
    - X: 607732.2839 m
    - Y: 4738927.1667 m
  - Apoyo 6:
    - X: 607643.6318 m
    - Y: 4738929.5859 m

CRUZAMIENTO 2  
CON CAMINOS SIN FIRME

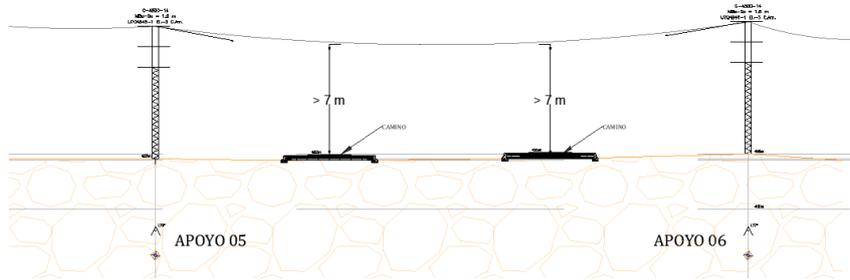


Figura 5. Cruzamiento 2

- Cruzamiento 3: Con línea aérea AT, carretera nacional y camino de incorporación
  - Apoyo 9:
    - X: 607397.7213m
    - Y: 4738939.4123m
  - Apoyo 10:
    - X: 607289.2465m
    - Y: 4738901.6384m
  - Apoyo 11:
    - X: 607215.6472m
    - Y: 4738828.9081m

CRUZAMIENTO 3  
CON LÍNEA AÉREA AT, CARRETERA NACIONAL Y CAMINO DE INCORPORACIÓN

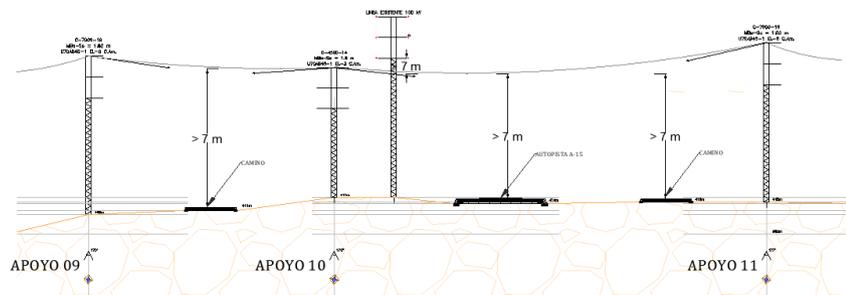


Figura 6. Cruzamiento 3

### 3.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES

Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, de las características especiales siguientes:

CARACTERÍSTICAS	TENSIÓN	UNIDAD
Tensión nominal	12/20	kV
Tensión más elevada	24	kV
Tensión nominal soportada a impulsos tipo rayo	125	kV
Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia industrial	50	kV

LÍNEA	TIPO	TENSIÓN NOMINAL [kV]	SECCIÓN CONDUCTOR [mm <sup>2</sup> ]	SECCIÓN DE PANTALLA [mm <sup>2</sup> ]
AÉREA	LA-110	12/20	240	-

*Tabla 7. Características generales conductores.*

## 4 OBRA CIVIL

### 4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Se prevé un desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar las zonas previstas para la instalación de seguidores: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Se hará una posterior nivelación para la instalación de los seguidores o estructura fija, quedando el terreno con una pendiente máxima de un 12%.

### 4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 4.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO

Las excavaciones en el terreno dentro del recinto del parque deberán realizarse según las indicaciones del proyecto. En el proyecto de estudio se realizarán las excavaciones destinadas a la ejecución de viales, cimentaciones de los centros de transformación y la ejecución de las zonas de faenas.

#### 4.2.2 CAMINOS INTERNOS

Son viales cuya función es la de conseguir un acceso para vehículos rodados a todos los centros de transformación instalados en la planta solar fotovoltaica.

Tendrán un ancho de calzada de 4 m. Para la ejecución del firme se retirará la capa de Nivel 0 del terreno, manto vegetal, con espesor entre 0,5 m y 1,0 m. Teniendo en cuenta que el desbroce inicial de la finca se retira una capa de 25 cm, la profundidad media de vaciado de terreno para formación del camino será de 50 cm.

#### 4.2.3 CAMINOS DE ACCESO

En el proyecto de interés, se emplearán los viales de acceso existentes.

Con respecto a los viales de acceso, se diseñan de tal forma que conecten las estaciones transformadoras, el acceso de las plantas solares y los edificios que conforman la planta.

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra	
		19/05/2023	

#### 4.3 CIMENTACIONES DE SEGUIDORES SOLARES

La instalación preferente para la estructura será por el método de hincado directo.

La cimentación para los seguidores solares quedará pendiente de la realización de un estudio geotécnico de la zona. Esta instalación preferente sería por el método de hincado.

#### 4.4 CIMENTACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

La cimentación de los centros de transformación se diseñará según la propuesta del fabricante, y consistirá en una losa de cimentación de hormigón armado dispuesta sobre 10 cm de hormigón de limpieza, a la cual se le practicarán los huecos necesarios para el paso del cableado de entrada al Cuadro General de Baja Tensión y a la salida desde las cabinas de Media Tensión.

Las entradas y salidas al Centro de Transformación de los circuitos de Baja y Media tensión, comunicaciones y puestas a tierra se ejecutarán mediante aperturas reservadas para tal fin sobre la losa de cimentación.

Los circuitos de Baja Tensión llegan hasta el Centro de Transformación soterrados a través de zanja directamente enterrados, éstos se canalizarán desde la zanja correspondiente hasta la apertura de la losa de cimentación.

Los circuitos de media tensión y fibra óptica saldrán del centro de transformación a través del extremo derecho, donde están los equipos de comunicaciones y las celdas de media tensión. Se reservará también aperturas para tal efecto.

#### 4.5 ZANJAS PARA EL CABLEADO

Las canalizaciones eléctricas del proyecto serán, en su mayoría, subterráneas mediante la excavación de zanjas.

En el fondo de la zanja se ubicará el cable de cobre desnudo que forma parte de la red de tierras sobre una capa de arena de río con espesor mínimo de 5 cm, en esta capa, se tiende los circuitos de baja tensión o media tensión según corresponda siendo cubiertos con arena de río. A continuación, se colocan los cables de comunicación y se cubrirán de nuevo, con arena del río. Seguidamente, se coloca la cinta de señalización a una distancia mínima de 25 centímetros del cableado y se cubrirá con tierra procedente de la excavación. Por último, se procede a la compactación de la zanja.

4.6 VALLADO PERIMETRAL

Se realizará un vallado perimetral del tipo cinegético.

Se dotará a dicha valla de una cancela de entrada con dimensiones adecuadas para el paso de personas y vehículos.

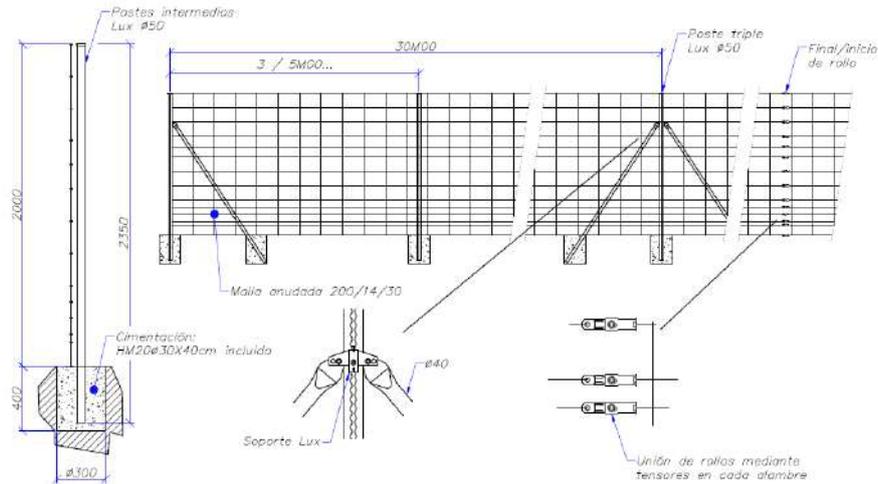


Figura 7. Ejemplo de vallado cinegético

## 5 AFECCIONES A PATRIMONIO HISTÓRICO

El Patrimonio Cultural está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para la región.

Respecto a los elementos pertenecientes al sistema cultural presentes en el entorno inmediato del proyecto y descritos en los siguientes apartados, será necesario aplicar medidas preventivas y acciones previas de peritación y valoración, y tareas de seguimiento durante la fase de obra por parte de un equipo de arqueólogos, así como llevar a cabo las acciones pertinentes según la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra.

### 5.1 BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

A continuación, se muestra una imagen con los bienes de interés cultural cercanos a la planta. El extremo oriental de la planta se encuentra en el entorno de protección de los BIC.



Figura 8. BIC. Fuente IDENA

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTVOLTAICO</b> <b>FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, institución Príncipe de Viana, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>VISADO</b>          COII            29/05/2023          ANDALUCÍA ORIENTAL  <b>EGR2300531</b> </div>
		19/05/2023	

## 5.2 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se muestra una imagen del patrimonio arqueológico cercano. La planta no afecta a ninguna de estas zonas.


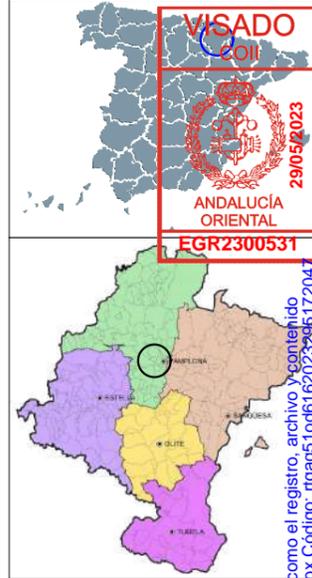


Figura 9. Patrimonio arqueológico. Fuente: IDENA

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido integral del documento a la fecha y hora del visado, revisión o registro. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coliaor.e-visado.net/validar.aspx Código: rfgaq5f0d6162023295172047



PAMPLONA





VISADO  
COIL  
29/05/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300531

LOCALIDAD
CIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	LÍMITE CATASTRAL DE LA PARCELA
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

00	240523		M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:		Aprobado	
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		negra	
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ZIM-0001-DRW-0001	FV_ZIZUR_M_01-EMP		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/7.500 FORMATO A3	EMPLAZAMIENTO	01		

El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en el mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coilar.e-visado.net/validar.aspx Código: rrgaqs51od6162023235172047

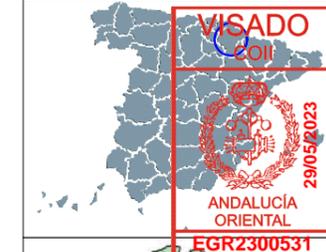

<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA



PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X:	608457,86 E
Y:	4738972,98 N
STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X:	607112,05 mE
Y:	4738805,56 mN

COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)			REFERENCIAS CATASTRALES		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
A	608187,8606	4738949,1656	4	2673	31000000000232634
B	608280,7180	4738986,4519	4	2672	31000000000232579
C	608295,0531	4739033,7930	4	2683	31000000000232634
D	608363,8757	4739000,8837	1	305	31000000000236458
E	608397,4542	4739107,0545	1	304	31000000000223644
F	608589,1632	4739064,5785	4	2682	31000000000232763
G	608693,1710	4738981,6483	4	2684	31000000000232700
H	608612,5576	4738908,4443			
I	608520,5466	4738795,9363			

00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:		Aprobado	
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		negra	
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ZIM-0001-DRW-0002	FV_ZIZUR_M-02-SITU		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/7.500 FORMATO A3	SITUACIÓN	02		

PAMPLONA

El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio en el territorio de Pamplona/Iruña. El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio en el territorio de Pamplona/Iruña. El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio en el territorio de Pamplona/Iruña.

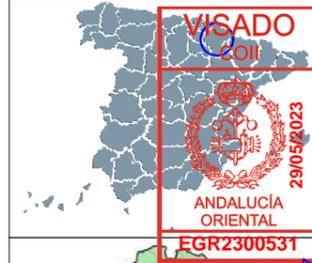

<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSION
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X:	608457,86 E
Y:	4738972,98 N



STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X:	607112,05 mE
Y:	4738805,56 mN

COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)			REFERENCIAS CATASTRALES		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL
A	608187,8606	4738949,1656	4	2673	3100000000023263
B	608280,7180	4738986,4519	4	2672	3100000000023257
C	608295,0531	4739033,7930	4	2683	3100000000023263
D	608363,8757	4739000,8837	1	305	310000000002364
E	608397,4542	4739107,0545	1	304	310000000002364
F	608589,1632	4739064,5785	4	2682	3100000000023276
G	608693,1710	4738981,6483	4	2684	3100000000023270
H	608612,5576	4738908,4443			
I	608520,5466	4738795,9363			


00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:			
BERMOND RENEABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		negra	
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ZIM-001-DRW-0003	FV_ZIZUR_M-03-LAYO		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/1 500 FORMATO A3	LAYOUT	03	03	

**PAMPLONA**

El visado, revisión o registro se realiza en virtud de la Ley 2/2002 de 11 de marzo, de acceso a la información pública y de protección de los datos de carácter personal. El visado, revisión o registro se realiza en virtud de la Ley 2/2002 de 11 de marzo, de acceso a la información pública y de protección de los datos de carácter personal. El visado, revisión o registro se realiza en virtud de la Ley 2/2002 de 11 de marzo, de acceso a la información pública y de protección de los datos de carácter personal.

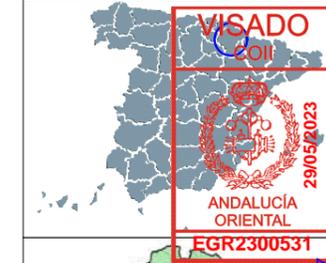

LOCALIDAD
CIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

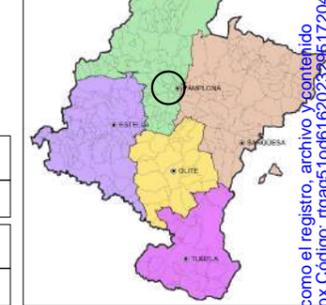

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	AGRUPACIONES DE TRACKERS POR INVERSOR
	INVERSOR HUAWEI 215KTL
	SERIADO DE PANELES (STRINGS)

PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X: 608457,86 E	
Y: 4738972,98 N	
STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X: 607112,05 mE	
Y: 4738805,56 mN	



COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	608187,8606	4738949,1656
B	608280,7180	4738986,4519
C	608295,0531	4739033,7930
D	608363,8757	4739000,8837
E	608397,4542	4739107,0545
F	608589,1632	4739064,5785
G	608693,1710	4738981,6483
H	608612,5576	4738908,4443
I	608520,5466	4738795,9363

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRALES
4	2673	3100000000023263
4	2672	3100000000023257
4	2683	3100000000023263
1	305	310000000002364
1	304	310000000002364
4	2682	3100000000023276
4	2684	3100000000023270

00	240523			M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado	Aprobado
Cliente:	Proyecto:		negra		
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW				
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ZIM-001-DRW-0004	Fichero:	FV_ZIZUR_M-04-SER
Escala:	1/1 500	Nombre Plano:	SERIADO - BT Y CABLE SOLAR	Nº Plano	04
FORMATO A3				Hoja	

El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en él. El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en él. El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en él.

# D



LOCALIDAD
CIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	AGRUPACIONES DE TRACKERS POR INVERSOR
	INVERSOR HUAWEI 215KTL
	SERiado DE PANELES (STRINGS)



PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X: 608457,86 E	
Y: 4738972,98 N	
STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X: 607112,05 mE	
Y: 4738805,56 mN	

COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)			
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)	
A	608187,8606	4738949,1656	
B	608280,7180	4738986,4519	
C	608295,0531	4739033,7930	
D	608363,8757	4739000,8837	
E	608397,4542	4739107,0545	
F	608589,1632	4739064,5785	
G	608693,1710	4738981,6483	
H	608612,5576	4738908,4443	
I	608520,5466	4738795,9363	

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRALES
4	2673	3100000000023263
4	2672	3100000000023257
4	2683	3100000000023263
1	305	310000000002364
1	304	310000000002364
4	2682	3100000000023276
4	2684	3100000000023270

00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.	
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado	
Cliente:	Proyecto:		Aprobado		
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW				
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ZIM-0001-DRW-0003	Fichero:	FV_ZIZUR_M-03-LAYO
Escala:	1/1 500 FORMATO A3	Nombre Plano:	LAYOUT	Nº Plano	03

El visado, revisión y/o modificación de este documento es responsabilidad del autor. El visado, revisión y/o modificación de este documento es responsabilidad del autor. El visado, revisión y/o modificación de este documento es responsabilidad del autor.

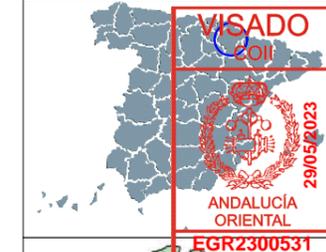

<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA SUBTERRÁNEA AT
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA

PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X:	608457,86 E
Y:	4738972,98 N
STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X:	607112,05 mE
Y:	4738805,56 mN



COORDENADAS VALLADO (ETRS89_UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	608187,8606	4738949,1656
B	608280,7180	4738986,4519
C	608295,0531	4739033,7930
D	608363,8757	4739000,8837
E	608397,4542	4739107,0545
F	608589,1632	4739064,5785
G	608693,1710	4738981,6483
H	608612,5576	4738908,4443
I	608520,5466	4738795,9363

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRALES
4	2673	31000000000232634
4	2672	31000000000232578
4	2683	31000000000232634
1	305	3100000000022364
1	304	3100000000022364
4	2682	3100000000023276
4	2684	3100000000023270

00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	Proyecto:		Fichero:	
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		FV_ZIZUR_M-05-EVACUACIÓN	
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ZIM-0001-DRW-0005	FV_ZIZUR_M-05-EVACUACIÓN		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
1/7.500 FORMATO A3	LÍNEA DE EVACUACIÓN	06		

PAMPLONA

El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio para la tramitación de la licencia de obras. El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio para la tramitación de la licencia de obras. El visado, revisión o registro de este documento es obligatorio para la tramitación de la licencia de obras.


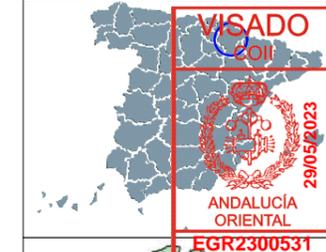



**VISADO**  
 COIL  
 29/05/2023  
 ANDALUCÍA  
 ORIENTAL  
 EGR2300531

<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA



LEYENDA	
	EVACUACIÓN 15 kv - LÍNEA AÉREA
	LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
	CARRETERA AUTONÓMICA
	LÍNEA DE FERROCARRIL
	RETRANQUEO LÍNEAS ALTA TENSIÓN
	RÍO, ARROYO O CANAL
	APOYO EN CELOSÍA

NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b>            La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.            Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{I \cdot L} + K' \times D_{pp}</math>            Para la línea de evacuación de 13.2 kv, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.8.1 de la ITC-BT 07):</b>            Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser:            -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kv            -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kv y hasta 66 kv            -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kv y hasta 132 kv            -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kv y hasta 220 kv            -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kv y hasta 400 kv</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b>            La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.9.1 de la ITC-BT 07)</b>            La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b>            La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	

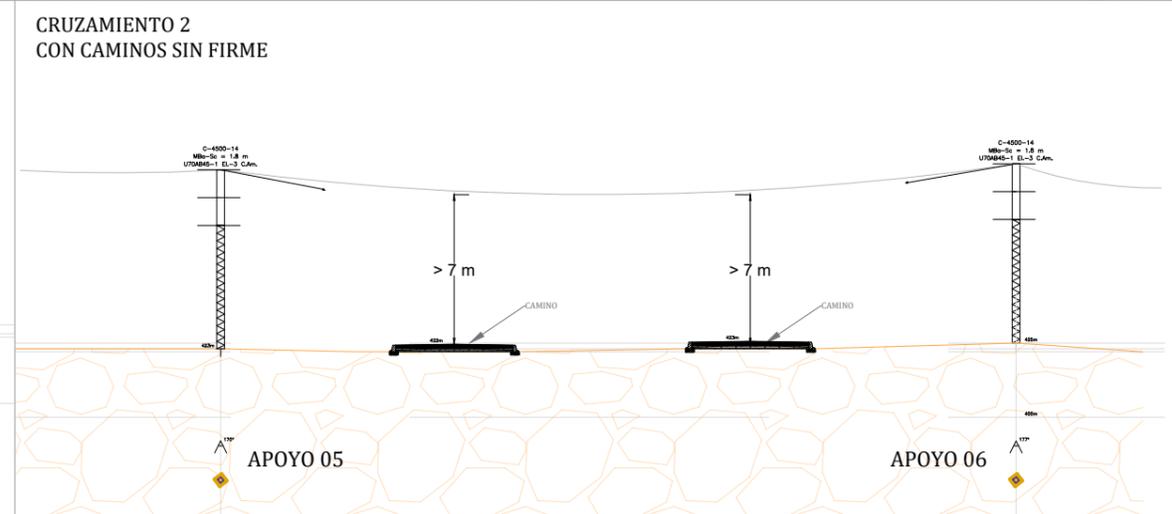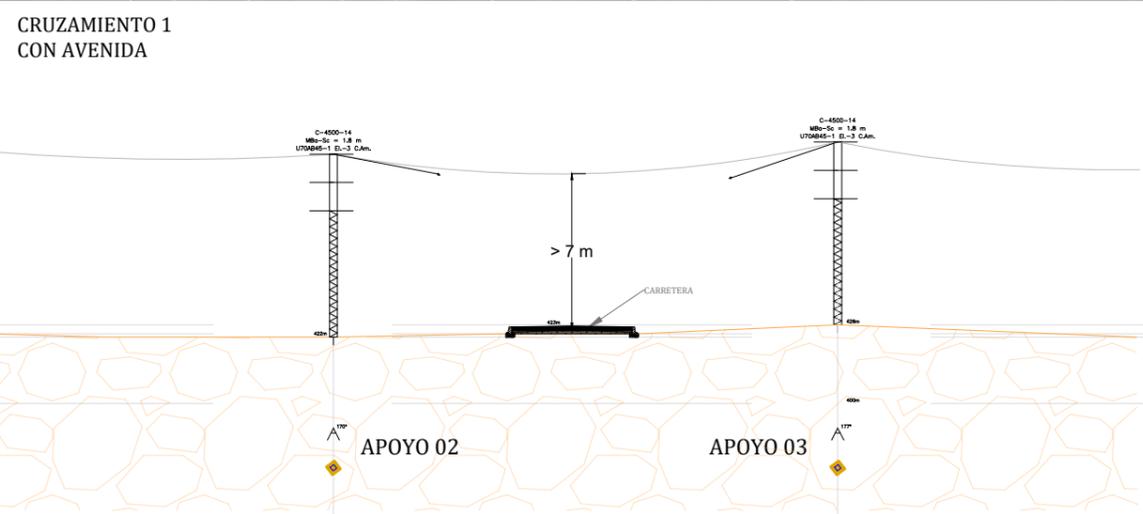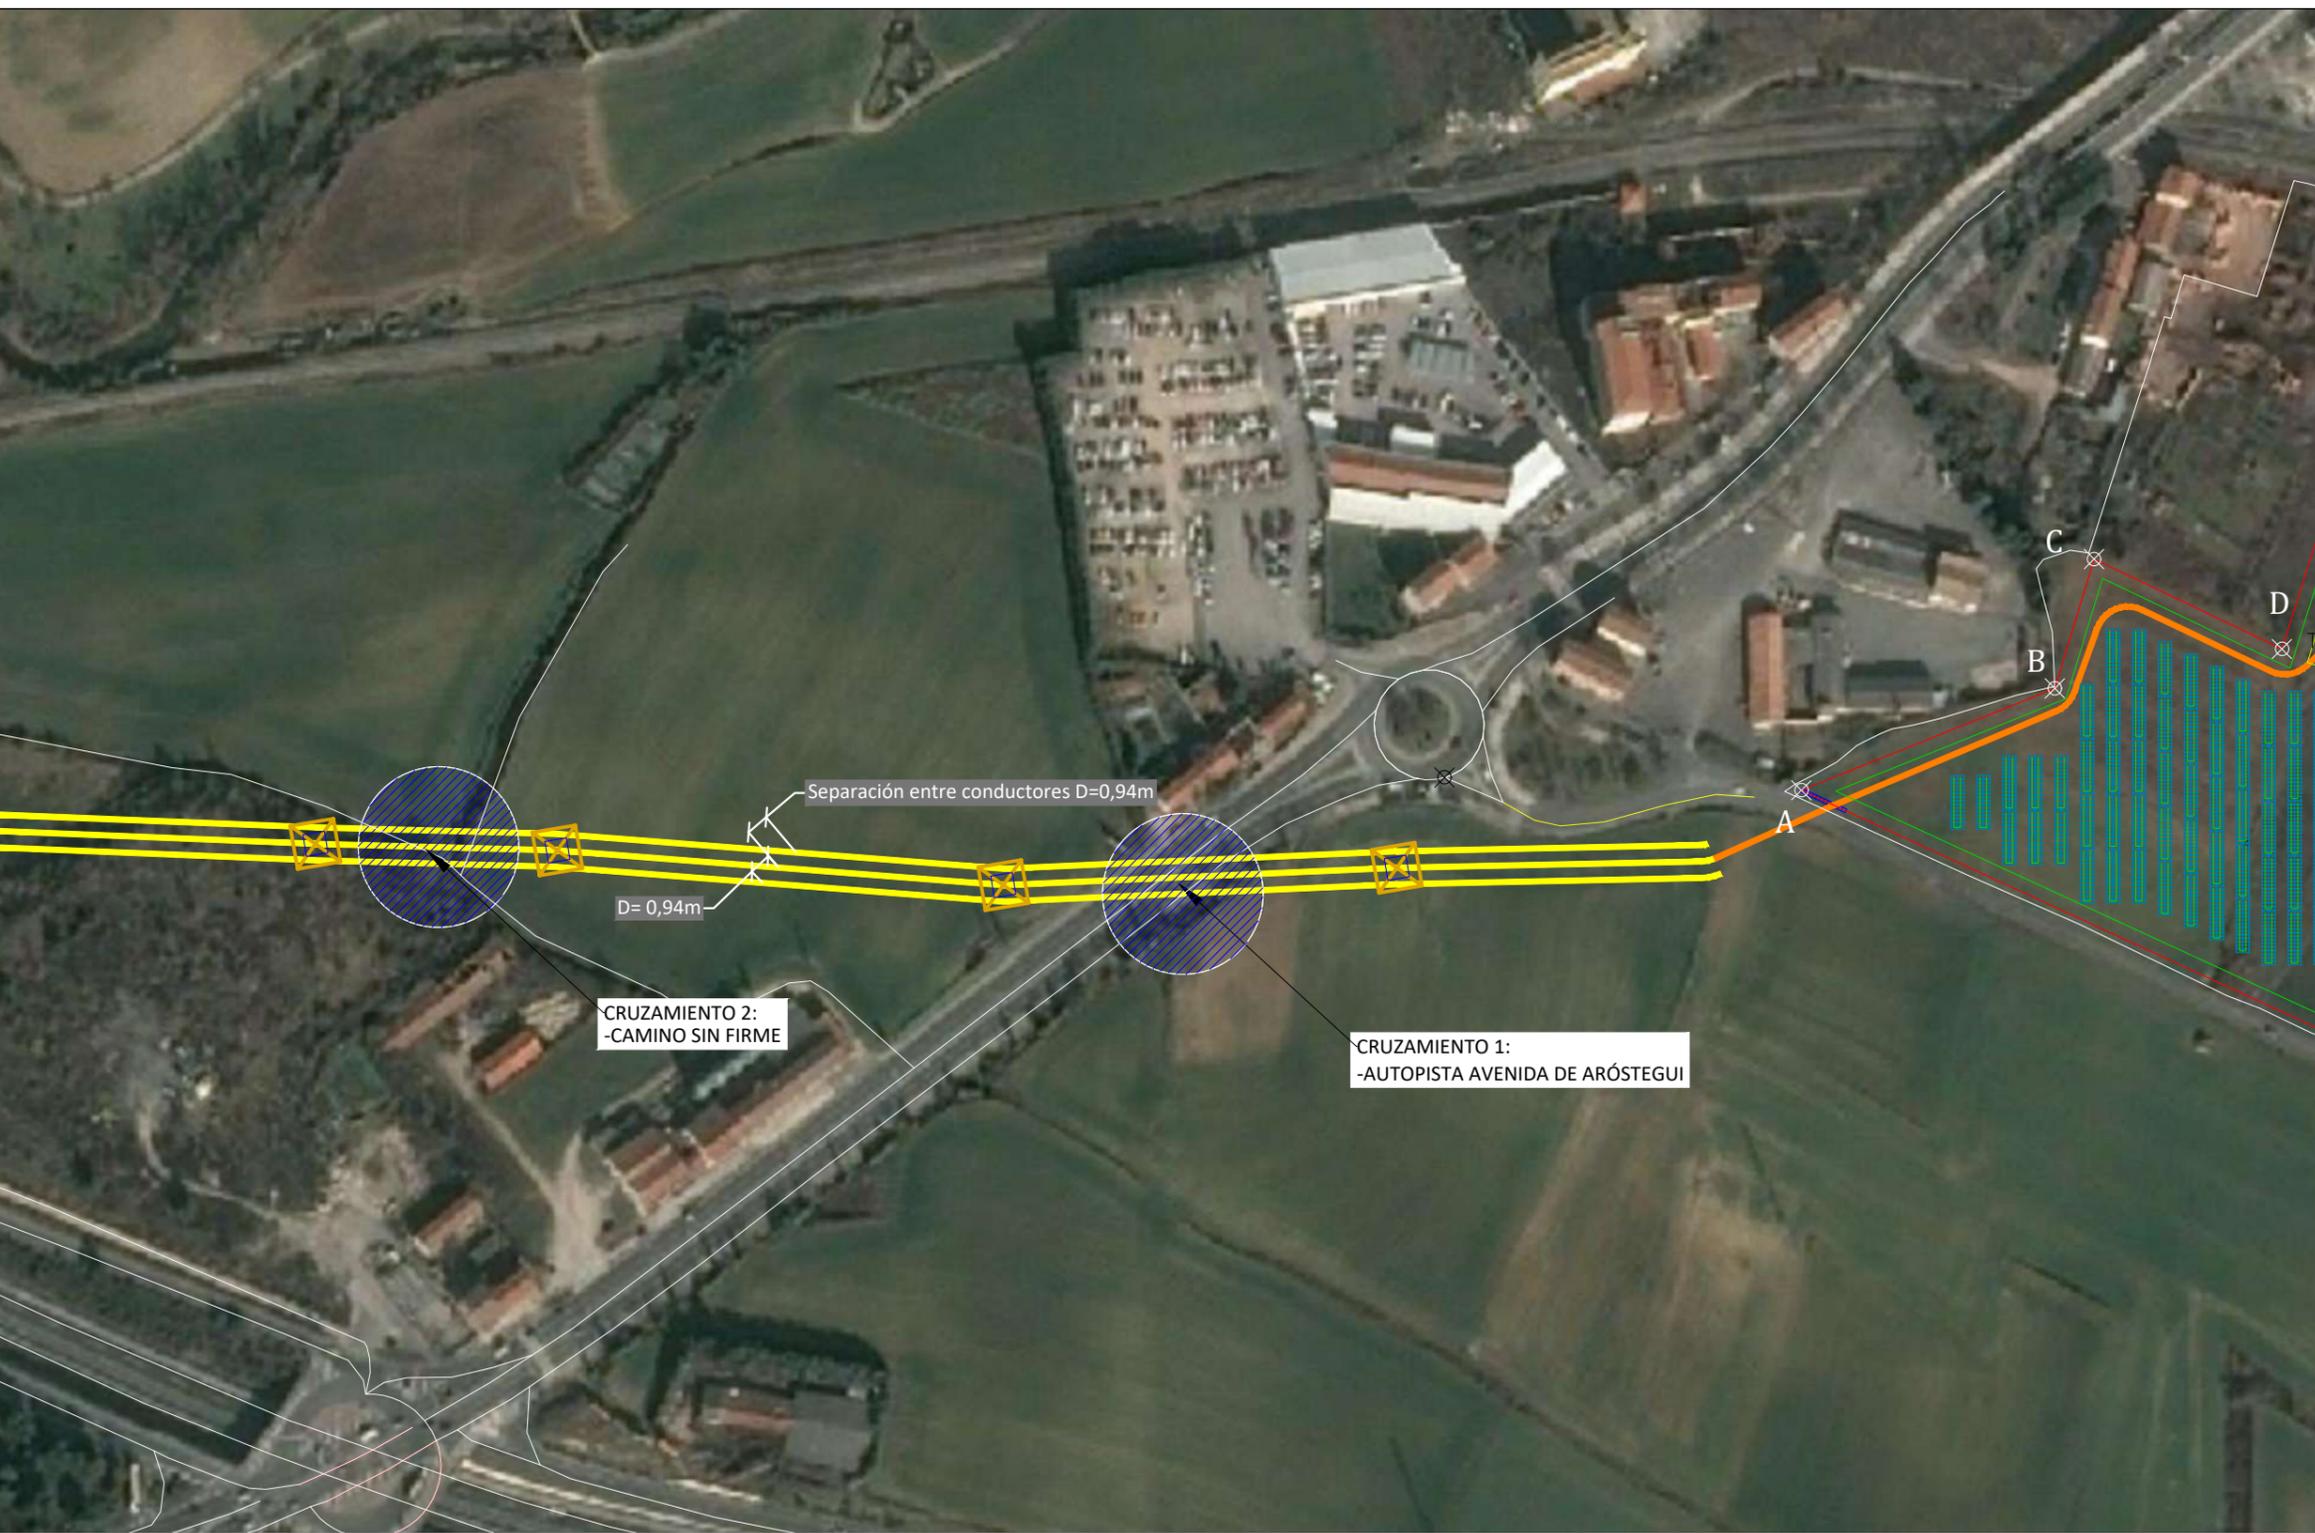

00	240523		M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente:	BERMOND RENEWABLES SL	Proyecto:	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW	
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ZIM-001-DRW-0005	Fichero:
Escala:	SE FORMATO A3	Nombre Plano:	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS - CRUZAMIENTOS	Nº Plano:
				07

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento. El visado, revisión o registro del documento /VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coilair.e-visado.net/validar.aspx Código: rrga95f1620223255172047

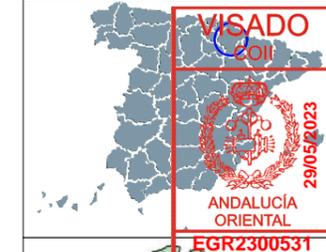


**VISADO**  
 COIL  
 29/05/2023  
 ANDALUCÍA  
 ORIENTAL  
 EGR2300531

<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	EVACUACIÓN 15 kV - LÍNEA AÉREA
	LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
	CARRETERA AUTONÓMICA
	LÍNEA DE FERROCARRIL
	RETRANQUEO LÍNEAS ALTA TENSIÓN
	RÍO, ARROYO O CANAL
	APOYO EN CELOSÍA


NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b>            La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.            Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{F \cdot L} + K' \times D_{pp}</math>            Para la línea de evacuación de 13,2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.6.1 de la ITC-BT 07):</b>            Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser:            -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV            -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV            -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV            -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV            -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b>            La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.9.1 de la ITC-BT 07)</b>            La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b>            La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	

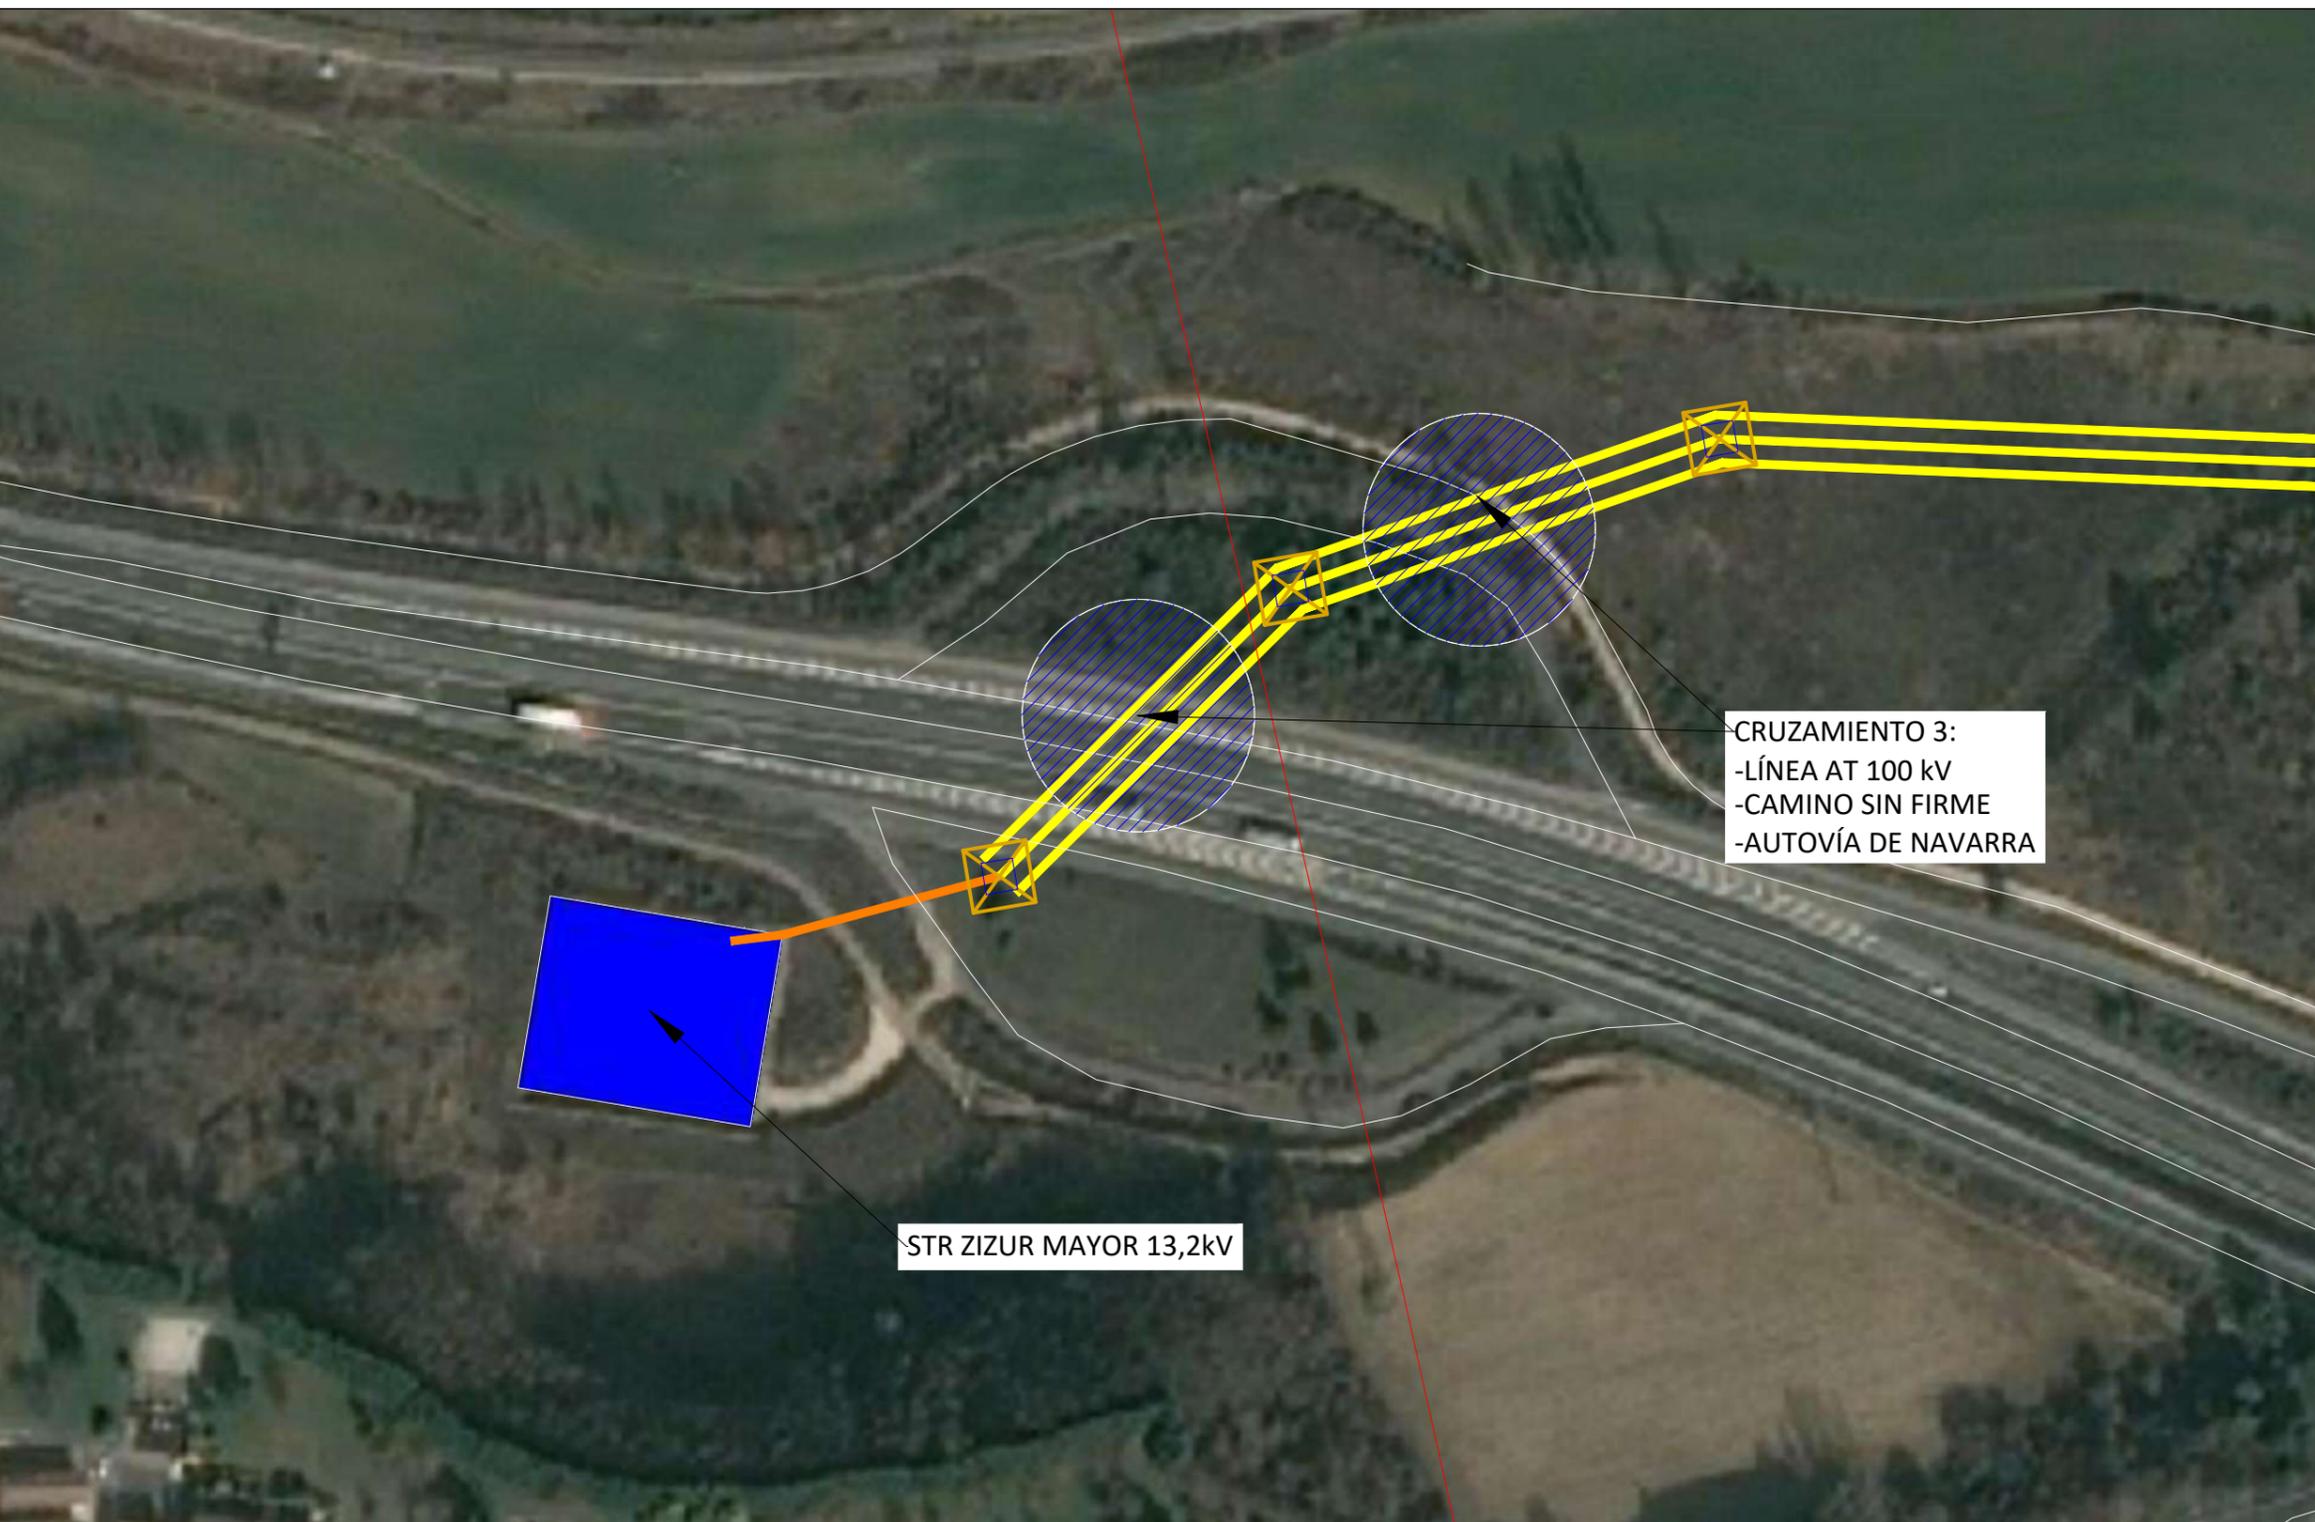

**CRUZAMIENTO 3:**  
 -LÍNEA AT 100 kV  
 -CAMINO SIN FIRME  
 -AUTOVÍA DE NAVARRA


STR ZIZUR MAYOR 13,2kV

CRUZAMIENTO 3  
 CON LÍNEA AÉREA AT, CARRETERA NACIONAL Y CAMINO DE INCORPORACIÓN



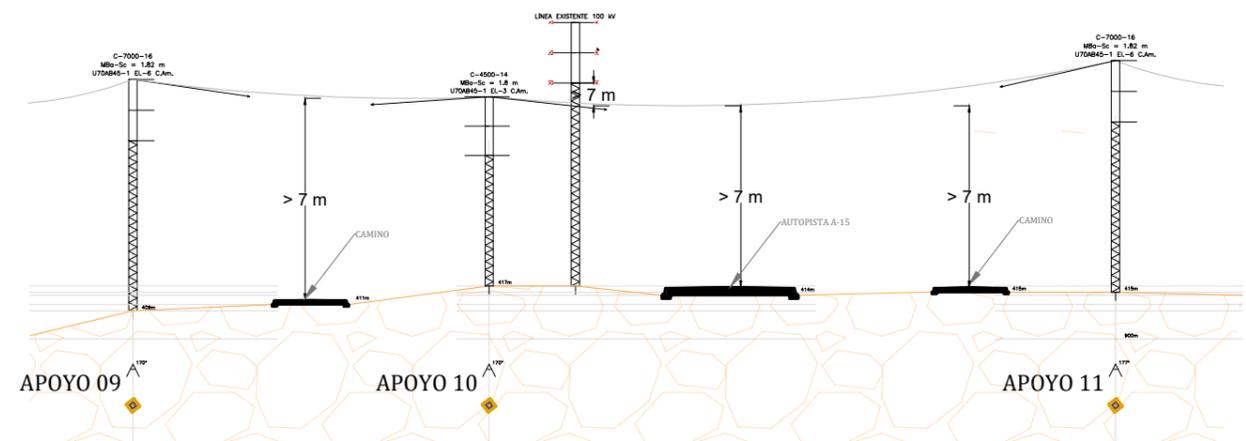


Rev.	Fecha	Descripción	M.L.T.	L.G.F.
00	24/05/23			
Cliente:	Proyecto:		Dibujado	Revisado
BERMUD RENEABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW			
Fecha:	Código Plano:	Fichero:		
MAYO 2023	ZIM-0001-DRIV-0005	FV_ZIZUR_M-05-EVACUACIÓN		
Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja	
SE FORMATO A3	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS - CRUZAMIENTOS	08		

El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y la habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del documento. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coilair.e-visado.net/validar.aspx Código: rrgaqr51od6162023235172047

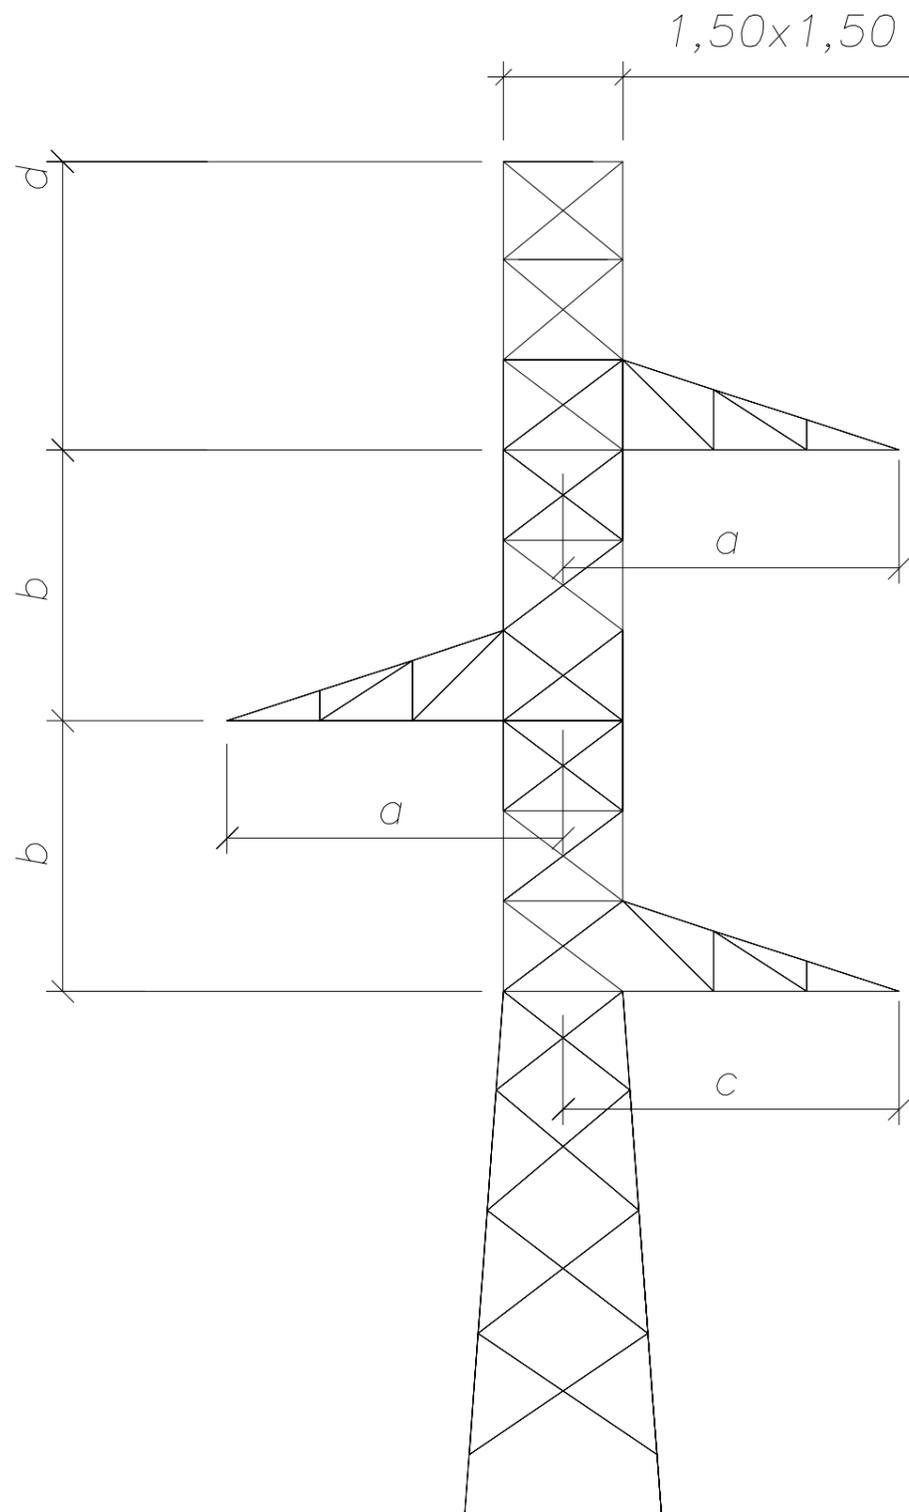

DIMENSIONES DE LAS CRUCETAS				
APOYOS LÍNEA AÉREA – 45 kV				
APOYOS	a(m)	b(m)	c(m)	d(m)
01	0.94	1,25	0.94	1,8
02	0.94	1,25	0.94	1,8
03	0.94	1,25	0.94	1,8
04	0.94	1,25	0.94	1,8
05	0.94	1,25	0.94	1,8
06	0.94	1,25	0.94	1,8
07	0.94	1,25	0.94	1,8
08	0.94	1,25	0.94	1,8
09	0.94	1,25	0.94	1,8
10	0.94	1,25	0.94	1,8
11	0.94	1,25	0.94	1,8

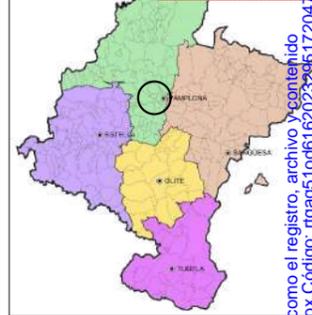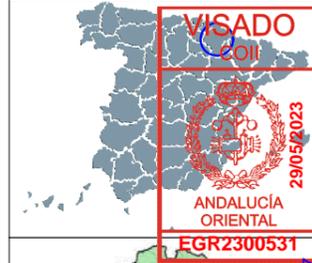



LOCALIDAD
CIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b> La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{L} + K' \times D_{pp}</math> Para la línea de evacuación de 13,2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.6.1 de la ITC-BT 07):</b> Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser: -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b> La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	


00	240523	-	M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado
Cliente: BERMOND RENEWABLES SL		Proyecto: PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ZIM-0001-DRW-0005	Fichero:
Escala:	SE FORMATO A3	Nombre Plano:	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS. CRUZAMIENTOS	Nº Plano:
				Hoja:
				09

El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro de este documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. Documento VISADO electrónicamente con número: EGR2300531. Validación online coil.ar.e-visado.net/validar.aspx Código: rlgagq51od6162023255172047

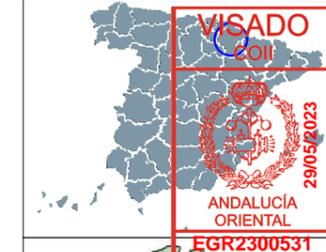


**VISADO**  
2011  
29/05/2023  
ANDALUCÍA  
ORIENTAL  
EGR2300531


<b>LOCALIDAD</b>
CIZUR
<b>PROVINCIA</b>
PAMPLONA/IRUÑA

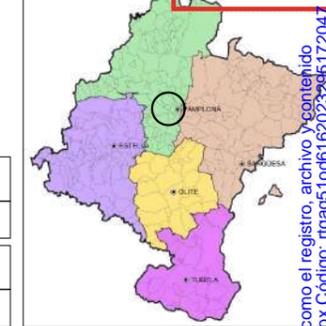

El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. El visado, revisión o registro del documento acredita la identidad y habilitación del técnico firmante, la corrección e integridad formal del trabajo de acuerdo a la normativa aplicable, así como el registro, archivo y contenido del mismo. Código: rrgaqs51cod6162023235172047

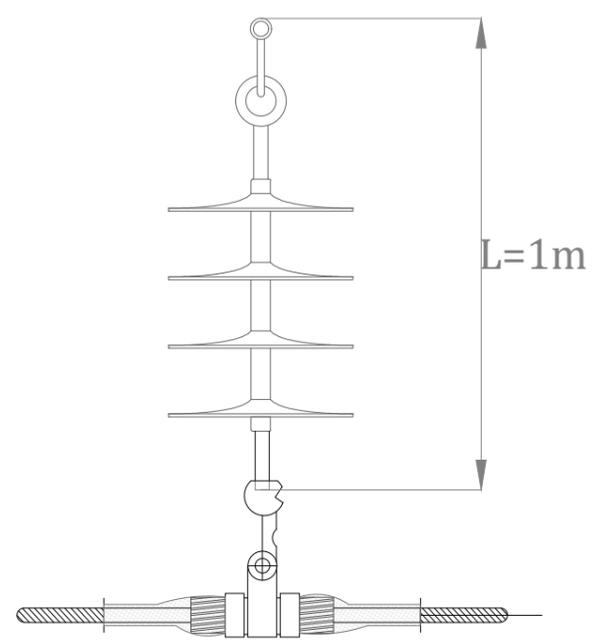


\* Cadena de suspensión normal y reforzada para niveles de polución II y IV.

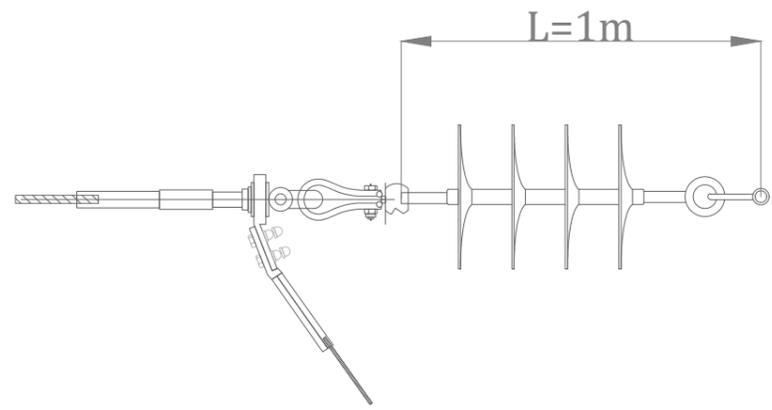

\*Cadena de amarre para niveles de polución II y IV

NIVEL DE POLUCIÓN MEDIO (II)	
Amarre	
Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45
1	Aislamiento de rótula R16/17P
1	Grapa de amarre a compresión GAC-LA 180
L ≈ 1000 mm	
NIVEL DE POLUCIÓN MUY FUERTE (IV)	
Amarre	
Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45
1	Aislamiento de rótula R16/17P
1	Grapa de amarre a compresión GAC-LA 180
L ≈ 1 m	

NIVEL DE POLUCIÓN MEDIO (II)		NIVEL DE POLUCIÓN MUY FUERTE (IV)	
Suspensión normal y reforzada			
Und	Denominación	Und	Denominación
1	Grillete recto GN 16	1	Grillete recto GN 16
1	Aislador compuesto U70 AB 45	1	Aislador compuesto U70 AB 45 P
1	Aislamiento de rótula R16/17	1	Aislamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión armada GSA 180	1	Grapa de suspensión armada GSA 180
L ≈ 1000mm			

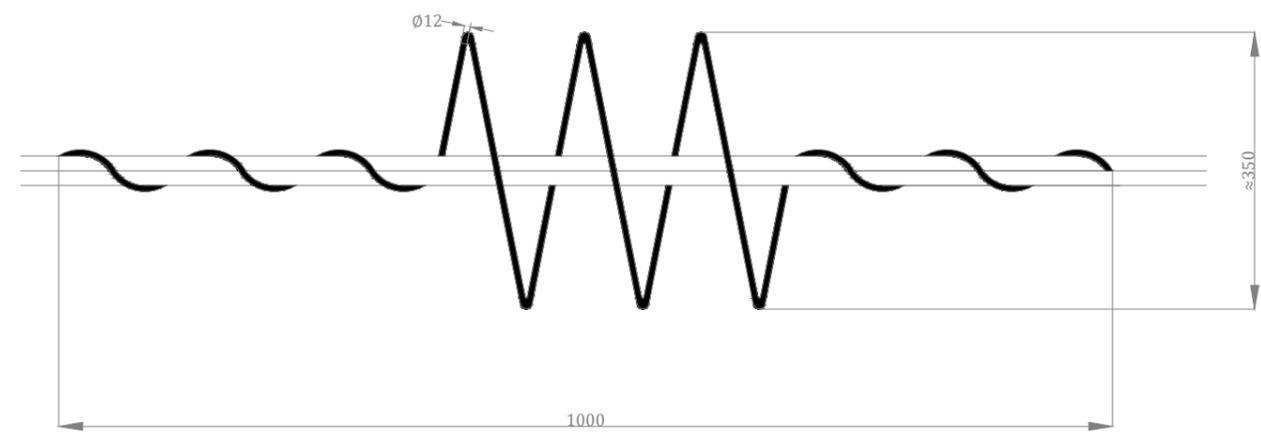

\*Dispositivo anticolidión avifauna



NORMATIVA	
<b>DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS - ITC-BT 07</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES (PUNTO 5.4.1. de la ITC-BT 07)</b> La distancia entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Según el apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre conductores de fase se determinará por la siguiente fórmula: <math>D = K \times \sqrt{V \cdot L} + K' \times D_{pp}</math> Para la línea de evacuación de 13,2 kV, <math>D=0,60m</math></li> <li><b>DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN (PUNTO 5.6.1 de la ITC-BT 07):</b> Se respeta la normativa que establece que la distancia entre los conductores debe ser: -2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV -3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV -4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV -5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV -7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV</li> <li><b>DISTANCIAS A CARRETERAS (PUNTO 5.7.1 de la ITC-BT 07):</b> La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será una distancia mínima de 7 metros.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES ELECTRIFICADOS (5.9.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima será de 4 m sobre el conductor más alto de la catenaria.</li> <li><b>DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR (5.8.1 de la ITC-BT 07)</b> La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.</li> </ul>	

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	24/05/23	-			

Cliente:	Proyecto:	M.L.T.	L.G.F.
BERMOND RENEWABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW		

Fecha:	Código Plano:	Fichero:
MAYO 2023	ZIM-0001-DRW-0005	FV_ZIZUR_M_05-EVA-0005

Escala:	Nombre Plano:	Nº Plano	Hoja
SE FORMATO A3	PROTECCIÓN AVIFAUNA	10	

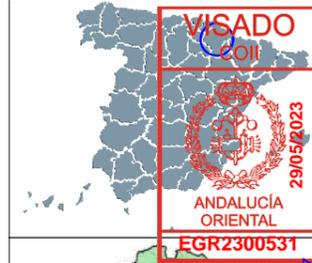

LOCALIDAD
CIZUR
PROVINCIA
PAMPLONA/IRUÑA

LEYENDA	
	SEGUIDOR BIFILA
	PANELES
	CENTRO DE TRANSFORMACION
	EVACUACIÓN 13,2kV - LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN
	LÍNEA DE LA PARCELA AFECTADA
	VALLADO PERIMETRAL
	RETRANQUEO AL VALLADO DE 5m
	RETRANQUEO AL CT DE 5m
	COORDENADAS PLANTA FV
	PUERTA DE ACCESO
	PARCELA AFECTADA
	ACCESO A PLANTA FOTOVOLTAICA

PARQUE FV ZIZUR MAYOR	
ZONA 30 T(N)	
X: 608457,86 E	
Y: 4738972,98 N	

STR ZIZUR MAYOR TF2 (13,2 kV)	
ZONA 30 T(N)	
X: 607112,05 mE	
Y: 4738805,56 mN	

COORDENADAS VALLADO (ETRS89,UTM-30N)		
VÉRTICES	ESTE (m)	NORTE (m)
A	608187,8606	4738949,1656
B	608280,7180	4738986,4519
C	608295,0531	4739033,7930
D	608363,8757	4739000,8837
E	608397,4542	4739107,0545
F	608589,1632	4739064,5785
G	608693,1710	4738981,6483
H	608612,5576	4738908,4443
I	608520,5466	4738795,9363

REFERENCIAS CATASTRALES		
POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRALES
4	2673	3100000000023263
4	2672	3100000000023257
4	2683	3100000000023263
1	305	3100000000023264
1	304	3100000000023264
4	2682	3100000000023276
4	2684	3100000000023270

00	240523			M.L.T.	L.G.F.
Rev.	Fecha	Descripción		Dibujado	Revisado
Ciente:	Proyecto:		negra		
BERMOND RENEABLES SL	PLANTA FV ZIZUR MAYOR 4,995 MW				
Fecha:	MAYO 2023	Código Plano:	ZIM-001-DRW-0006	Fichero:	FV_ZIZUR_M-06-ACCESO
Escala:	1/1 500	Nombre Plano:	ACCESO	Nº Plano	11
FORMATO A3				Hoja	

El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en él, ni la vigencia de la información que contiene. El visado, revisión o registro de este documento no garantiza la veracidad de los datos contenidos en él, ni la vigencia de la información que contiene.

	<b>SEPARATA DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn</b>	Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra	 <b>VISADO</b> COII 29/05/2023
		19/05/2023	

ANDALUCÍA  
 ORIENTAL  
**EGR2300531**

## 6 CONCLUSIONES

Con la presente separata, se entiende haber descrito adecuadamente las diferentes afecciones con las que se cree proporcionar a las autoridades competentes los suficientes datos para que se formen un juicio de lo que se pretende realizar, esperando merezca su aprobación y obtener así, la autorización y condicionado de las actuaciones reflejadas en el presente documento, sin perjuicio de cualquier otra ampliación o aclaración que las autoridades consideren oportunas.

Firma en Madrid, mayo de 2023

Enrique Díaz Hinojosa  
 Ingeniero Industrial  
 Nº Colegiado 1014



**negratín**

**SEPARATA DEL PROYECTO  
FOTOVOLTAICO  
FV ZIZUR MAYOR 4,995 MWn**

Dirección General de Cultura,  
Institución Príncipe de Viana,  
Departamento de Cultura y Deporte  
del Gobierno de Navarra

19/05/2023



## 7 PLANOS