



## 1. ESTACIÓN BASE DE OLLACARIZQUETA

### 1.1 Datos generales del emplazamiento.

<b>Operador</b>	SISSECUR SEGURIDAD S.L.
<b>Razón Social</b>	SISSECUR SEGURIDAD S.L.
<b>CIF</b>	B71024384
<b>Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. CTE 23/2002)</b>	ER2
<b>Nombre de la estación</b>	OLLACARIZQUETA
<b>Código de localización</b>	NAVA211
<b>Dirección postal:</b>	C/ Tejería 2
<b>Dirección Catastral: parcela, polígono y paraje (SITNA)</b>	Polígono 13, parcela urbana 40, subarea 1.
<b>Municipio y Localidad (población)</b>	Ollacarizqueta (Juslapeña)
<b>Código Postal</b>	31193
<b>Provincia</b>	NAVARRA
<b>Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89)</b>	X = 606.639 Y = 4748.638
<b>Cota altimétrica</b>	485m
<b>Altura de la torre</b>	12 metros
<b>Estación compartida (Si/No)</b>	No
<b>Clasificación (urbano, urbanizable o no urbanizable) y calificación o categorización urbanística del suelo</b>	Urbana, construcción
<b>Tipo de acceso (existente, a construir, etc..)</b>	Existente
<b>Suministro eléctrico</b> Explicación del modo de suministro (media tensión, baja tensión, etc...), forma de alimentación de los equipos, línea nueva o existente, etc....	El suministro eléctrico es de baja tensión y existente. Con este suministro se alimenta un switch PoE que a su vez alimenta a las antenas a través de esta tecnología.

*Observaciones: No existen observaciones de interés a añadir.*



#### **1.2 Afecciones medioambientales y urbanísticas (emplazamientos en suelo no urbanizable).**

No procede.

#### **1.3 Afecciones al patrimonio histórico-artístico.**

No procede.

#### **1.4 Zonas sensibles y localización en referencia a ellas.**

No procede.

#### **1.5 Posibilidad de uso compartido.**

Se contempla la posibilidad del uso compartido de la estación base, a expensas de que el Concejo de Ollacarizqueta apruebe en su caso la utilización de la misma por otro operador. No obstante, no sería de extrañar esta acción ya que antiguamente en esta estructura albergaba otro operador su equipamiento.

#### **1.6 Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura.**

El emplazamiento se ha colocado en esta ubicación por tratarse de un lugar propiedad del Concejo de Ollacarizqueta y poseer corriente eléctrica de Baja Tensión. Desde este emplazamiento se distribuirá el acceso a Internet al Concejo de Ollacarizqueta por medio de una antena sectorial de manera que radiará en las inmediaciones de la estación base.

En esta ubicación se instalará un radioenlace para traer el acceso a internet conformando la siguiente unión telemática:

- NAVA21 GARCIRIAIN – NAVA211 OLLACARIZQUETA

Estas antenas se ubicarán en mástil anclado a la torre de hormigón de 15m situada al lado de la sede social del Concejo de Ollacarizqueta y la alimentación de las mismas se realizará a través de toma de corriente existente en el centro. Las IDU-s de las antenas se sustituirán por un switch PoE que aportará la alimentación necesaria.

#### **1.7 Descripción de la ubicación y de las actividades y usos del territorio en el entorno más próximo al emplazamiento.**


La ubicación es la sede social del Concejo de Ollacarizqueta. El territorio colindante es zona urbana con viviendas. La utilización del territorio es la habitual en una población urbana y puede considerarse frecuente el trasiego de personas y tráfico rodado.

En ocasiones la sede social es ocupada por los vecinos del Concejo de Ollacarizqueta como si de una sociedad gastronómica se tratara.



Desde el tejado de la edificación se domina tanto la estación base NAVA21 GARCIRIAIN para realizar el radioenlace necesario como la totalidad del núcleo urbano de Ollacarizqueta.

## 1.8 Características técnicas de la estación.

### 1.8.1 Planos de emplazamiento.

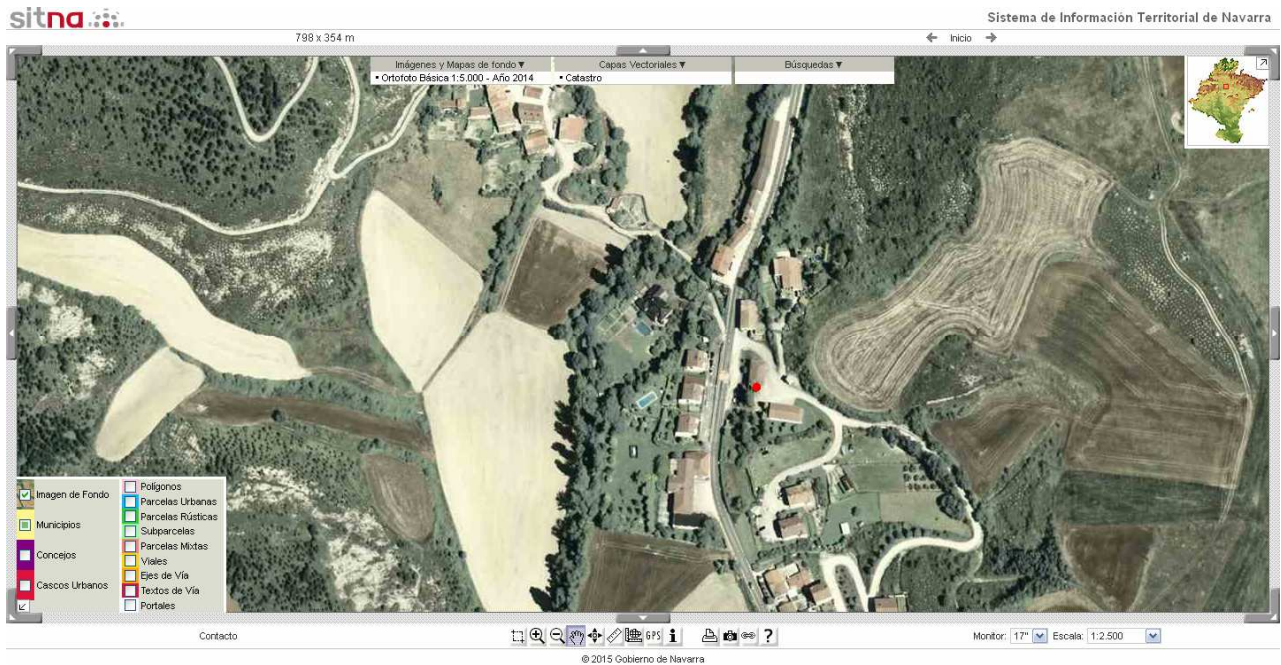


1.8.2 Planos de la instalación.

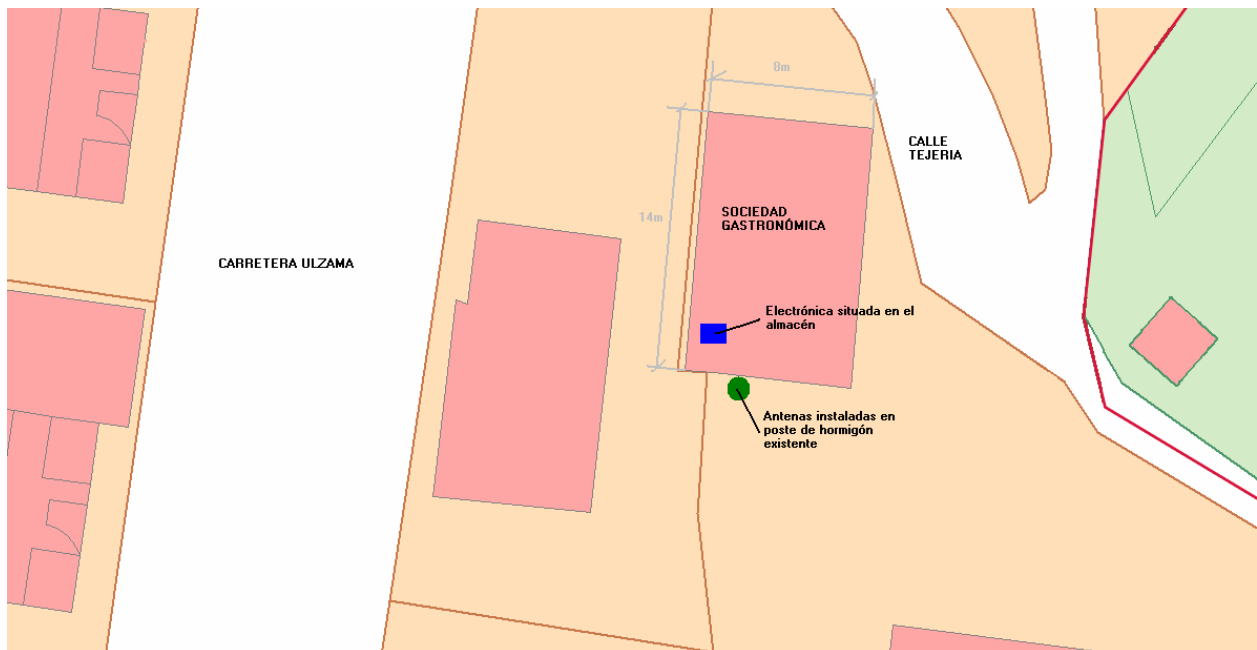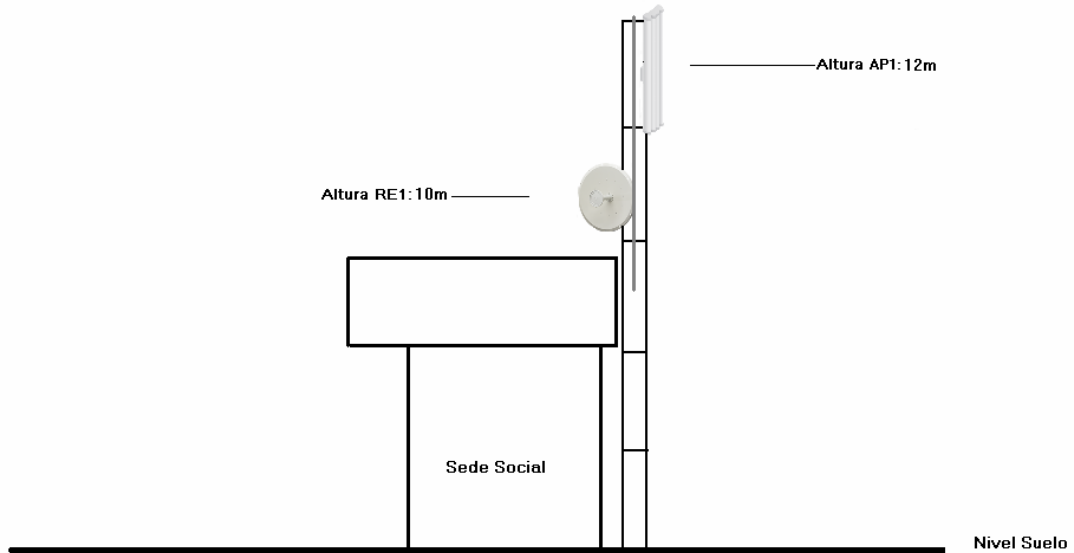

**1.8.3 Características radioeléctricas de la estación. Áreas de cobertura. Margen de frecuencias de las antenas y características de las mismas.**

Se adjuntan plano orientativo de área de cobertura y dirección de radioenlace.

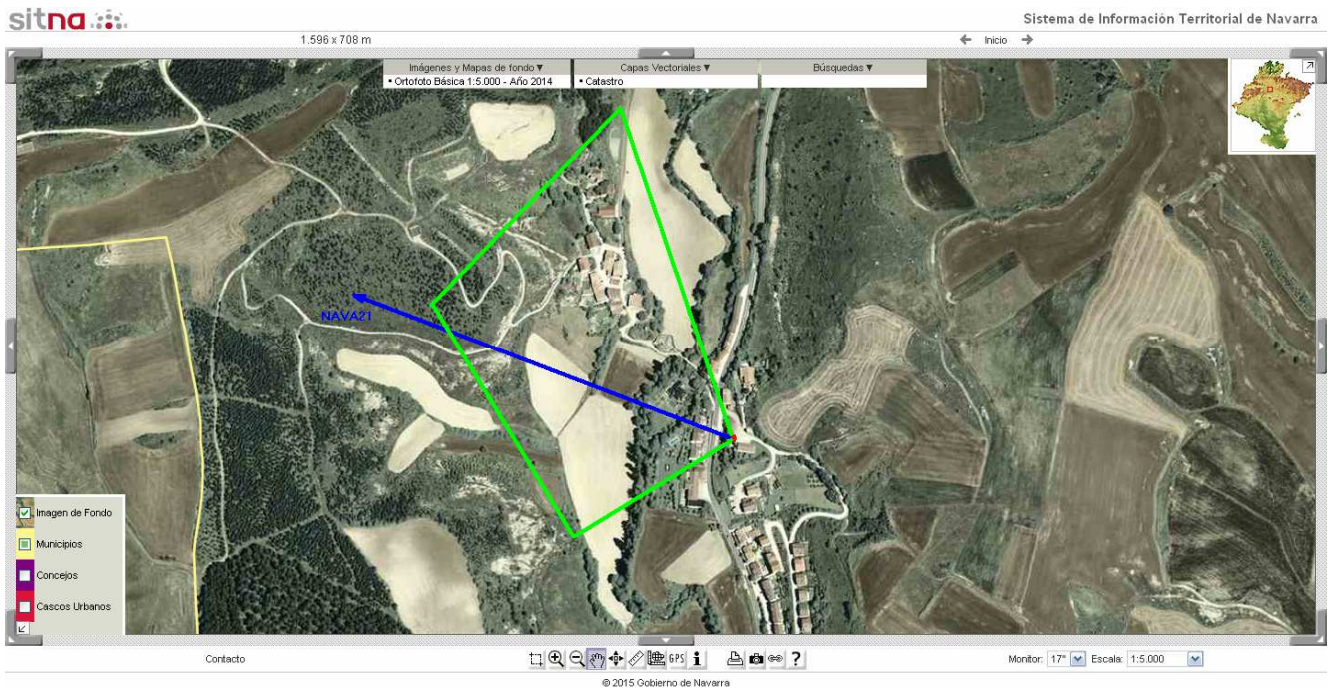



## Specifications

### *rocket M5*

M5 Physical / Electrical / Environmental Information	
Dimensions	160 × 80 × 30 mm (6.30 × 3.15 × 1.18")
Weight	500 g (1.1 lb)
Enclosure Characteristics	Outdoor UV Stabilized Plastic
Processor	MIPS 74Kc
Memory	128 MB SDRAM, 8 MB Flash
Networking Interface	(1) 10/100 Mbps
RF Connections	(2) RP-SMA (Waterproof)
LEDs	Power, Ethernet, (4) Signal Strength
Max. Power Consumption	8W
Power Supply	24V, 1A PoE Adapter
Power Method	Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
ESD/EMP Protection	± 24KV Air / Contact
Operating Temperature	-30 to 75 °C (-22 to 167 °F)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
Shock and Vibration	ETSI300-019-1.4

M5 Software Information	
Modes	Access Point, Station
Services	Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing
Utilities	Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test
Distance Adjustment	Dynamic Ack and Ackless Mode
Power Adjustment	Software Adjustable UI or CLI
Security	WPA2 AES Only
QoS	Supports Packet Level Classification WMM and User Customer Level: High/Medium/Low
Statistical Reporting	Up Time, Packet Errors, Data Rates, Wireless Distance, Ethernet Link Rate
Other	Remote Reset Support, Software Enabled/Disabled, VLAN Support, 64 QAM, 5/8/10/20/30/40 MHz Channel Width Support
Ubiquiti Specific Features	airMAX Mode, Traffic Shaping with Burst Support, Discovery Protocol, Frequency Band Offset, Ackless Mode

M5 Compliance	
Wireless Approvals	FCC, IC, CE
RoHS Compliance	Yes

M5 Operating Frequency							
Operating Frequency				Worldwide: 5 170 - 5875 MHz USA: 5725 - 5850 MHz*			
Output Power:				27 dBm			
TX Power Specifications				RX Power Specifications			
Modulation	Data Rate	Avg. TX	Tolerance	Modulation	Data Rate	Sensitivity	Tolerance
802.11a	6 - 24 Mbps	27 dBm	±2 dB	802.11a	6 - 24 Mbps	-94 dBm Min.	±2 dB
	36 Mbps	25 dBm	±2 dB		36 Mbps	-90 dBm	±2 dB
	48 Mbps	23 dBm	±2 dB		48 Mbps	-77 dBm	±2 dB
	54 Mbps	22 dBm	±2 dB		54 Mbps	-75 dBm	±2 dB
802.11n/airMAX	MCS0	27 dBm	±2 dB	802.11n/airMAX	MCS0	-96 dBm	±2 dB
	MCS1	27 dBm	±2 dB		MCS1	-95 dBm	±2 dB
	MCS2	27 dBm	±2 dB		MCS2	-92 dBm	±2 dB
	MCS3	27 dBm	±2 dB		MCS3	-90 dBm	±2 dB
	MCS4	26 dBm	±2 dB		MCS4	-86 dBm	±2 dB
	MCS5	24 dBm	±2 dB		MCS5	-83 dBm	±2 dB
	MCS6	22 dBm	±2 dB		MCS6	-77 dBm	±2 dB
	MCS7	21 dBm	±2 dB		MCS7	-74 dBm	±2 dB
	MCS8	27 dBm	±2 dB		MCS8	-95 dBm	±2 dB
	MCS9	27 dBm	±2 dB		MCS9	-93 dBm	±2 dB
	MCS10	27 dBm	±2 dB		MCS10	-90 dBm	±2 dB
	MCS11	27 dBm	±2 dB		MCS11	-87 dBm	±2 dB
	MCS12	26 dBm	±2 dB		MCS12	-84 dBm	±2 dB
	MCS13	24 dBm	±2 dB		MCS13	-79 dBm	±2 dB
	MCS14	22 dBm	±2 dB		MCS14	-78 dBm	±2 dB
MCS15	21 dBm	±2 dB	MCS15	-75 dBm	±2 dB		

\* US units with FCC ID 5WXRMS are allowed 5250 - 5850 MHz.



1.8.4 Niveles de emisión.


NOMBRE	MODELO	POTENCIA		PIRE máxima (W)
		(dBm)	(W)	
RE1	Rocket M5	27	0.501	0.501
AP1	Rocket M5	27	0.501	0.501

<b>Equipo de medida utilizado</b> Marca: AARONIA AG Modelo: SPECTRAN HF-6065 Nº de serie: 37610 Fecha de última calibración: 29/03/2016 Valor del umbral de detección: 0.001V/m <b>Sonda de banda ancha</b> Marca: AARONIA AG Modelo: HyperLOG 60100 Nº de serie: 67217				<b>Datos de las mediciones:</b> Código de la estación: NAVA211 Fecha de realización: 15 de abril de 2016 Técnico responsable: Francisco Javier Eslava Irulegui Nº total de mediciones: 6						
Rango de frecuencias: de 10MHz a 6GHz										
Resolución: de 10kHz a 50MHz										
Sensibilidad: 0.001V/m										
Planicidad: ±2 dB										
Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas			Hora de inicio de cada medición	Unidad empleada (W/m <sup>2</sup> ) ó (V/m)	Nivel de Referencia (1)	Nivel de Decisión (2)	Valor medido promediado (3)	Valor calculado (4)	Diferencia (2)-(4) (5)	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)
Punto de medida	Distancia (m.)	Acimut (°)								
1	10	75	09:39	V/m	41	20.5	0.028	0.028	20.472	NO
2	117	188	09:49	V/m	41	20.5	0.012	0.012	20.488	NO
3	31	307	09:57	V/m	41	20.5	0.023	0.023	20.477	NO
4	40	240	10:05	V/m	41	20.5	0.021	0.021	20.479	NO
5	182	314	10:17	V/m	41	20.5	0.006	0.006	20.494	NO
6	300	333	10:26	V/m	41	20.5	0.003	0.003	20.497	NO

\* Se adjunta copia del certificado de calibración.

**Notas aclaratorias:**

- (1) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia.
- (2) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia.
- (3) En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese "< umbral". Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente.
- (4) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2

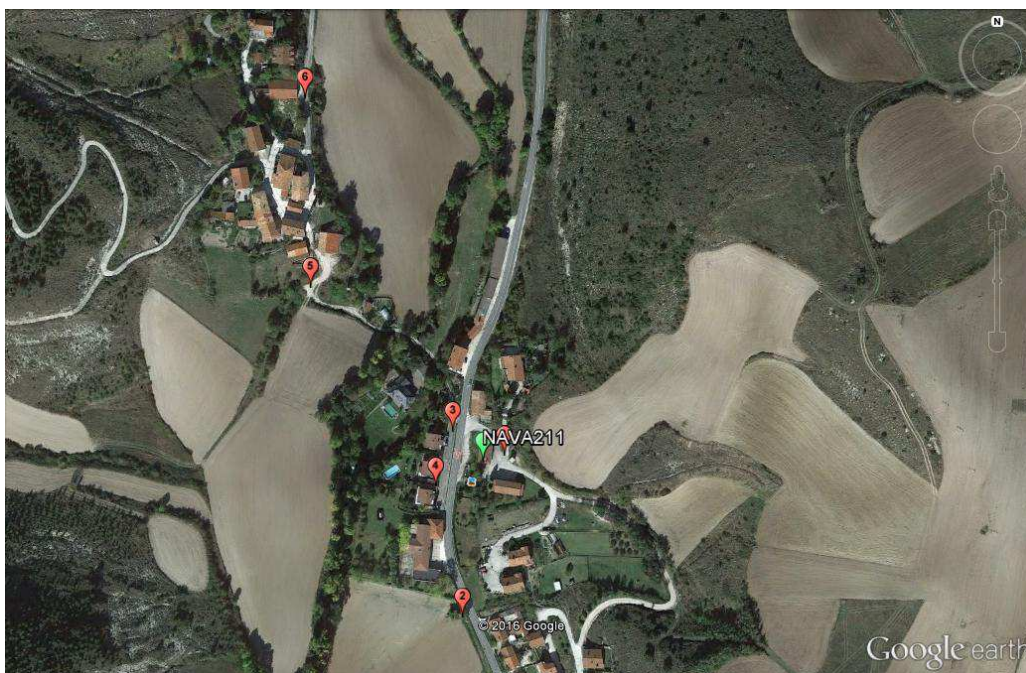




### 1.8.5 Planos de paralelepípedos de protección.

Al tratarse de una estación tipo ER2, es decir estación situada en suelo urbano, con PIRE<10W no resulta necesaria la aportación de los planos de paralelepípedos de protección o volúmenes de referencia. Además, no se encuentran en las inmediaciones y/o a menos de 100m de radio ninguna zona considerada como sensible.

No obstante, la radiación emitida por los sistemas a instalar resulta de muy baja potencia y como consecuencia, el nivel de exposición en zonas transitadas resulta mínimo o inexistente.

No obstante, adjuntamos plano orientativo de los paralelepípedos de protección con las medidas de los mismos. Vistas estas, cabía de esperar que al utilizar potencias de emisión tan bajas no fuera necesario realizar los planos y cálculos adjuntos.

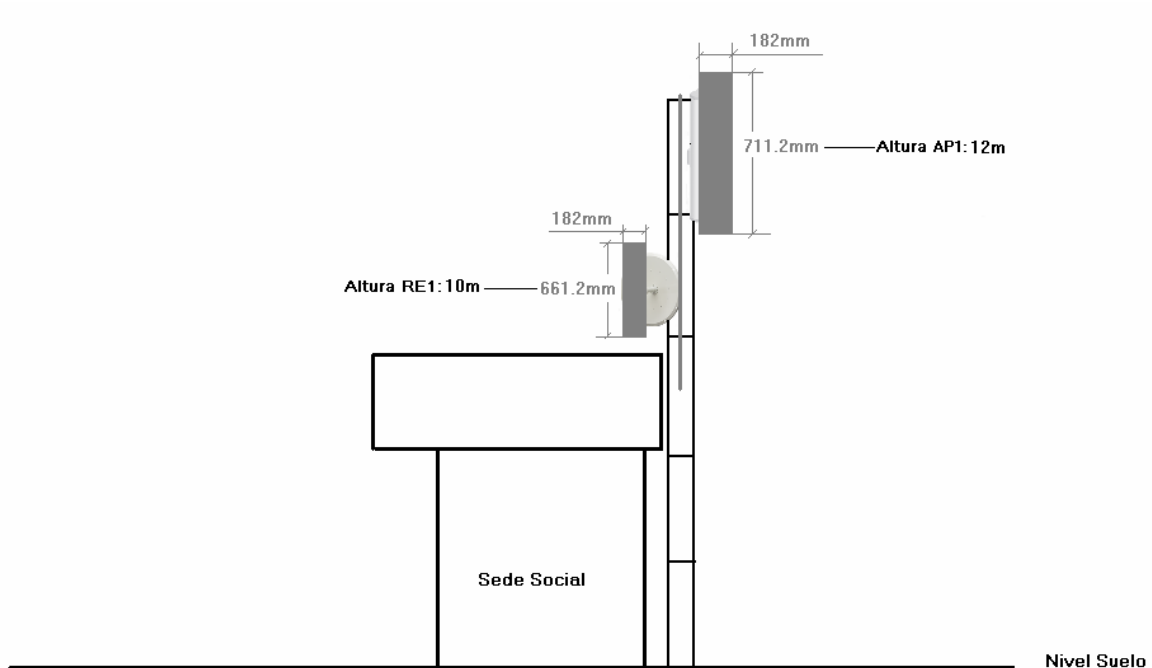



## Kalibrierschein

Calibration Certificate

### Geräte- und Hardware Optionen

Device and Hardware Options

---

Device: SPECTRAN HF-6065      Serial No.: 37610

---

Die folgenden Optionen sind bereits im Gerät installiert und können verwendet werden.  
The following options are already installed and ready to use.

**Kalibrierschein**  
Calibration Certificate

Nummer: 16-2112  
Number:

**Gegenstand**  
Item: SPECTRAN HF-6065

**Hersteller**  
Manufacturer: EMC-Measurement device  
Aaronia AG

**Typ**  
Type: SPECTRAN HF-6065

**Serien Nr.**  
Serial No.: 37610

**Auftraggeber**  
Customer:

Dieser Kalibrierschein dokumentiert, dass der genannte Gegenstand nach festgelegten Vorgaben geprüft und gemessen wurde. Die Messwerte lagen im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% im zugeordneten Werteintervall (Erweiterte Messunsicherheit mit  $k=2$ ). Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln und Normalen, die direkt oder indirekt durch Ableitung mittels anerkannter Kalibriertechniken rückgeführt sind auf Normale der PTB/DKD oder anderer nationaler/internationaler Standards zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Wenn keine Normale existieren, erfolgt die Rückführung auf Bezugsnormale der Aaronia-Laboratorien. Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Kalibrierscheine ohne Signifizierung sind ungültig. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents, that the named item is tested and measured against defined specifications. Measurement results are located usually in the corresponding interval with a probability of approx. 95% (coverage factor  $k=2$ ). Calibration is performed with test equipment and standards directly or indirectly traceable by means of approved calibration techniques to the PTB/DKD or other national / international standards, which realize the physical units of measurement according to the International System of Units (SI). In all cases where no standards are available, measurements are referenced to standards of the Aaronia laboratories. This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature are not valid. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals

**Bestell Nr.**  
Order No.:

**Ort/Datum der Kalibrierung**  
Place and date of calibration: Strickscheid, 29.03.2016

**Umfang der Kalibrierung**  
Scope of calibration: Standard Calibration

**Eingangsprüfung**  
Performance of receipt:

**Kalibrierergebnis**  
Result of calibration: Measurement results within specifications

**Umfang des Kalibrierscheins**  
Extent of the certificate: 5 pages incl. this

**Ausstellungsdatum**  
Date of Issue:

29.03.2016

**Laborleitung**  
Head of laboratory

  
T. Adams

**Bearbeiter**  
Person responsible

  
J. Steilen

Alle Messungen basieren auf dem Rohde & Schwarz NRP-Z31 Power Sensor, SN 101650 sowie der Aaronia Helmholtz Spule HHS1 SN ARHS04.  
All measurements are based on the Rohde & Schwarz NRP-Z31 Power Sensor, SN101650 and the Aaronia Helmholtz Coil HHS1 SN ARHS04

<b>Kalibrieranweisung</b> Calibration Instruction	1137.6000.01-T-12.00	<b>Eingangsdatum</b> Date of receipt	2014-08-24
<b>Umgebungstemperatur</b> Ambient temperature	23°C (+/-1)	<b>Relative Luftfeuchte</b> Relative humidity	20% - 60%

Gegenstand Item	Typ Type	Serien Nr. Serial No.	Kalibrierschein Nr. Certificate number	Kalibriert bis Calibrated due
Power Sensor	NRP-Z31	101650	1137.6000.01-T-12.00	2016-08-12
Helmholtz Spule	HHS1	ARHS04	87664	2016-09-12

**Gültigkeit der Kalibrierung**  
Validity of the calibration

Die Gültigkeitsdauer der Kalibrierung unserer Messgeräte beträgt bei kommerzieller Nutzung ein Jahr, bei nicht kommerzieller Nutzung zwei Jahre, beginnend vom Datum der Kalibrierung.  
The validity of the calibration of our meters is one year for commercial use, and two years for non-commercial use, starting from the date of calibration

**Die Konformitätsaussagen berücksichtigen die Messunsicherheiten**  
Conformity Statements take the measurement uncertainties into account

**Anmerkungen**  
Notes

Installierte Optionen wurden in die Kalibrierung einbezogen. Je nach installierten Optionen, kann die Anzahl der Seiten nicht aufeinander folgend sein.  
Installed Options are included in calibration. Depending on installed options-, numbers of pages of the Record are not consecutive.

<b>Device Serial:</b>	<b>Sweeptime:</b>	<b>Span:</b>	<b>RBW:</b>	<b>Attenuator:</b>	<b>Frq-Offset:</b>	<b>Power :</b>
37610	100 ms	10 MHz	3 MHz	0 dB	2 MHz	-20 dBm

Frequency (MHz)	Value (dBm)	Difference (dBm)	Powerlevel (dBm)
100	-20.123	0.122961	-20
200	-20.002	0.0019722	-20
300	-19.993	-0.00699615	-20
400	-19.9918	-0.00815201	-20
500	-20.0035	0.00352287	-20
600	-19.9958	-0.00418854	-20
700	-20.0038	0.00383377	-20
800	-19.9966	-0.00341034	-20
900	-20.0308	0.0308228	-20
1000	-20.0065	0.00652313	-20
1100	-20.0161	0.0160713	-20
1200	-20.0057	0.00573921	-20
1300	-20.0151	0.0150928	-20
1400	-19.9828	-0.0172272	-20
1500	-19.9884	-0.01157	-20
1600	-20.0138	0.0138321	-20
1700	-20.0159	0.0158806	-20
1800	-19.9831	-0.0169468	-20
1900	-19.9989	-0.00107956	-20
2000	-19.9973	-0.00270844	-20
2100	-20.003	0.00302505	-20
2200	-20.0191	0.0191326	-20
2300	-19.9924	-0.00764847	-20
2400	-20.0089	0.0089016	-20
2500	-19.982	-0.017952	-20
2600	-20.0038	0.00383949	-20
2700	-20.0037	0.0037117	-20
2800	-20.011	0.0109959	-20
2900	-20.0094	0.00942039	-20
3000	-20.0675	0.0674744	-20
3100	-20.02	0.0199547	-20
3200	-20.0302	0.030201	-20
3300	-20.0046	0.00460625	-20
3400	-19.9955	-0.00449181	-20
3500	-20.002	0.00197601	-20

Device Serial:	Sweptime:	Span:	RBW:	Attenuator:	Frq-Offset:	Power :
37610	100 ms	10 MHz	3 MHz	0 dB	2 MHz	-20 dBm

Frequency (MHz)	Value (dBm)	Difference (dBm)	Powerlevel (dBm)
3600	-20.0107	0.0107384	-20
3700	-20.0056	0.00557518	-20
3800	-19.9758	-0.0241528	-20
3900	-20.0024	0.00238991	-20
4000	-19.995	-0.00502396	-20
4100	-20.0111	0.0111103	-20
4200	-19.9913	-0.00866318	-20
4300	-19.9919	-0.0080986	-20
4400	-20.0086	0.00859642	-20
4500	-19.9952	-0.0048027	-20
4600	-20.024	0.0240364	-20
4700	-20.0076	0.00759125	-20
4800	-20.0105	0.0105019	-20
4900	-20.0086	0.00858116	-20
5000	-20.0166	0.0166378	-20
5100	-20.0212	0.021162	-20
5200	-20.0145	0.0144691	-20
5300	-19.9959	-0.00409698	-20
5400	-20.0049	0.00489998	-20
5500	-20.0013	0.00127983	-20
5600	-20.0091	0.00914383	-20
5700	-19.9912	-0.00875282	-20
5800	-19.9998	-0.000179291	-20
5900	-20.0011	0.00107574	-20
6000	-20.0087	0.00872612	-20